
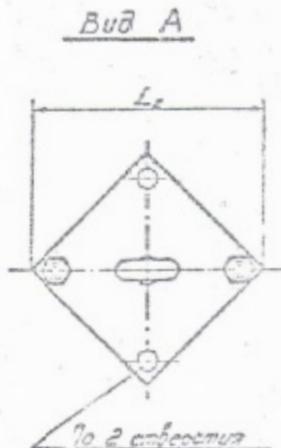


Министерство Энергетики и Электрификации СССР ГОСКОМИТЕТ по Автоматизации и Машиностроению	ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ	МВН 045-63
	Подъёмные станционные трубопроводов	
	БЛОКИ ПРУЖИН	
		Выполн МВН 045-63
		Лист 1 из 1 Стр. 4

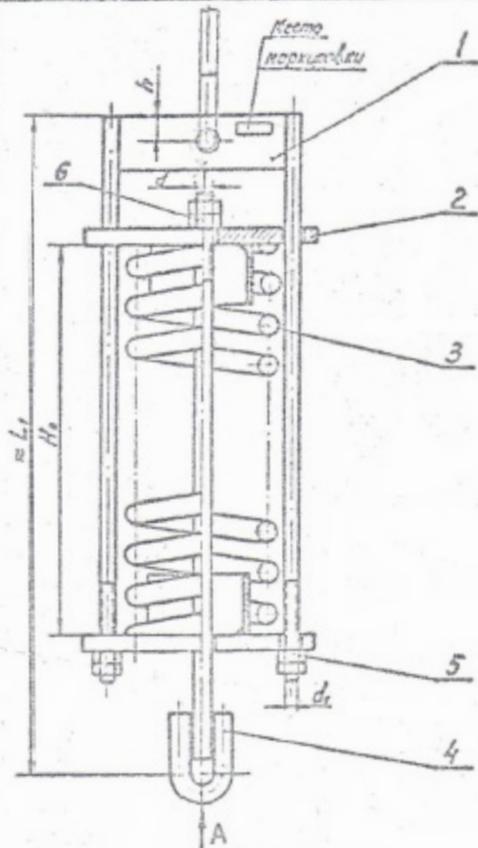

По 2 штукам
для крепления устройств
разгружающих пружины
при испытании трубо-
проводов.

Пример обозначения блока для нагрузки $P_{max} = 2050$ кгс и прогиба
 $\lambda_{max} = 140$ мм:

БЛОК ПРУЖИНЫ 08 МВН 045-63

Пример маркировки:

08 МВН 045-63



Разработчик: Л. С. и др., Энергострой
Всероссийский конструкторский завод
ЦКТИ им. Прокофьева

Изобретение: Т. В. по стр.-бу № 5 и 3
Заявлено в ИГиЛ Госкомитета В и М
Решением № 3163 от 25. XII. 1962 г.

Срок действия
1. I. 1964 г.