


Государственный Комитет тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения при Госплане СССР Государственный производственный Комитет энергетики и электрификации СССР	ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ	МВН 1867-65
	Подвески станционных трубопроводов БЛОКИ ПРУЖИН СДВОЕННЫЕ	Лист 1 всего листов 7

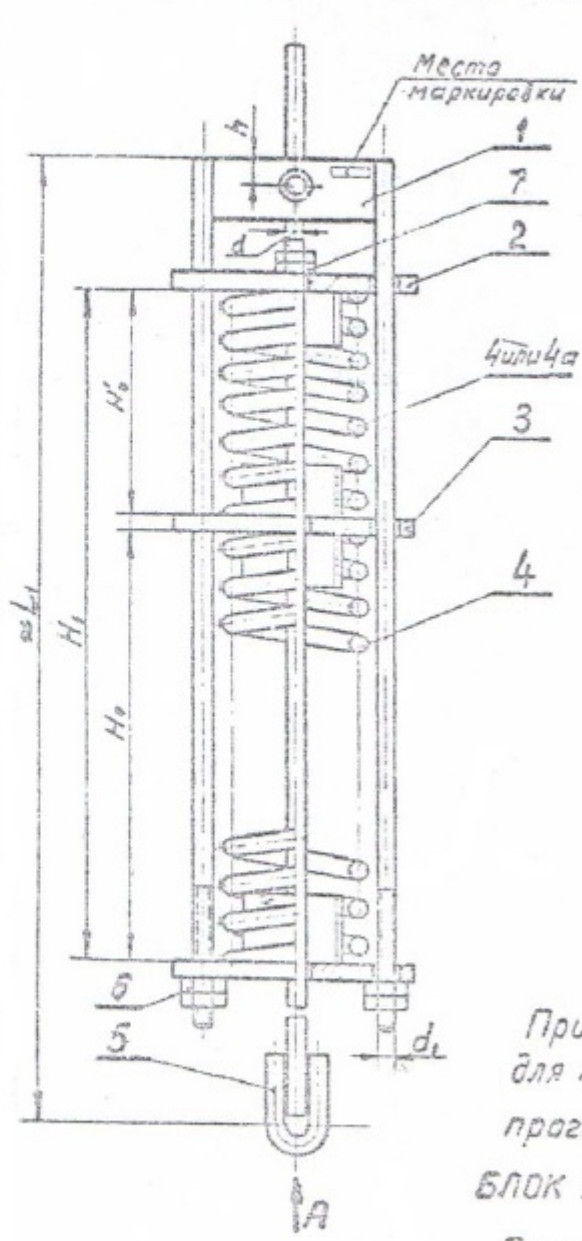

Пример обозначения блока
 для нагрузки $P_{\max} = 815 \text{ кгс}$ и
 прогиба $\lambda_{\max} = 210 \text{ мм}$:

БЛОК ПРУЖИН 05 МВН 1867-65

Пример маркировки:

05 МВН 1867-65 МАРКА
Завода

Разработана: ЦКТИ им. У.И. Ползунова и др. ин-та, Срезнергистрой	Утверждена: Утверждает по развитию энергетич. маш. ГКТЭи ТМ и Глав проектиропроектан ЦК и ДИЭ СССР Решение № 7 от 7 мая 1965 г.	Срок введения: 1 янв. 1965 г.
--	--	----------------------------------