УДК

Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Опоры и подвески стационных трубопроводов
$Ру \leq 40$ кгс/см² (4 МПа)

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ

ОСТ 34 256-75

Конструкция и размеры

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 30 декабря 1975 г № 308 срок введения установлен с 01.06.1976 г

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на скользящие и неподвижные опоры трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром Dн от 57 до 89 мм с температурой среды до 300° С, условным давлением до 25 кгс/см²

Зарегистрирован и внесен в реестр государственной регистрации
1.07.76 № 200 [illegible]

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры опор должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1,2 и 3.

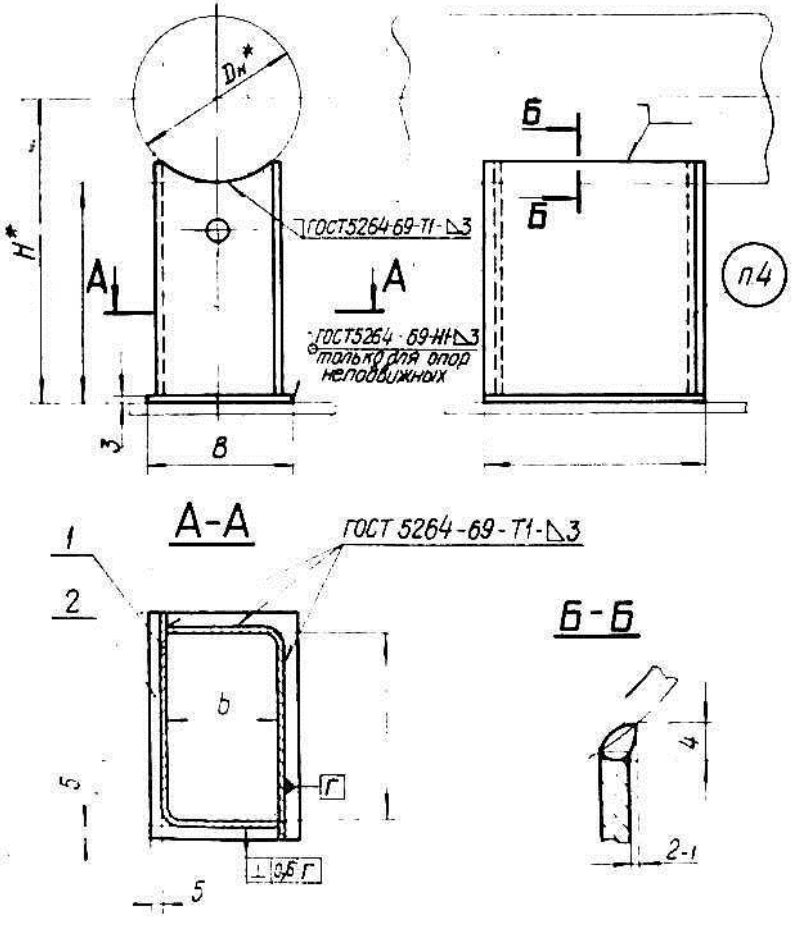

Черт 1