УДК

Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Опоры и подвески станционных трубопроводов
$P_y \leq 40$ кгс/см^2 (4 МПа)

ОПОРЫ ПРУЖИННЫЕ КРУТОИЗОГНУТЫХ ОТВОДОВ

ОСТ
34 268-75

Взамен
МВН 2747-67

Конструкция и размеры

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 30 декабря 1975г № 308 срок введения установлен с 01.06.1976г

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные опоры для крутоизогнутых отводов трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром Дн от 133 до 530 мм с температурой среды до 425° С, условным давлением до 40 кгс/см^2.

Опоры пружинные крутоизогнутых отводов предназначены для вертикальных перемещений трубопровода, а в сочетании с шариковыми блоками – и для горизонтальных перемещений.

2. Конструкция и размеры пружинных опор крутоизогнутых отводов должны соответствовать указанным на черт.1,2 и 3 и в табл. 1 и 2.

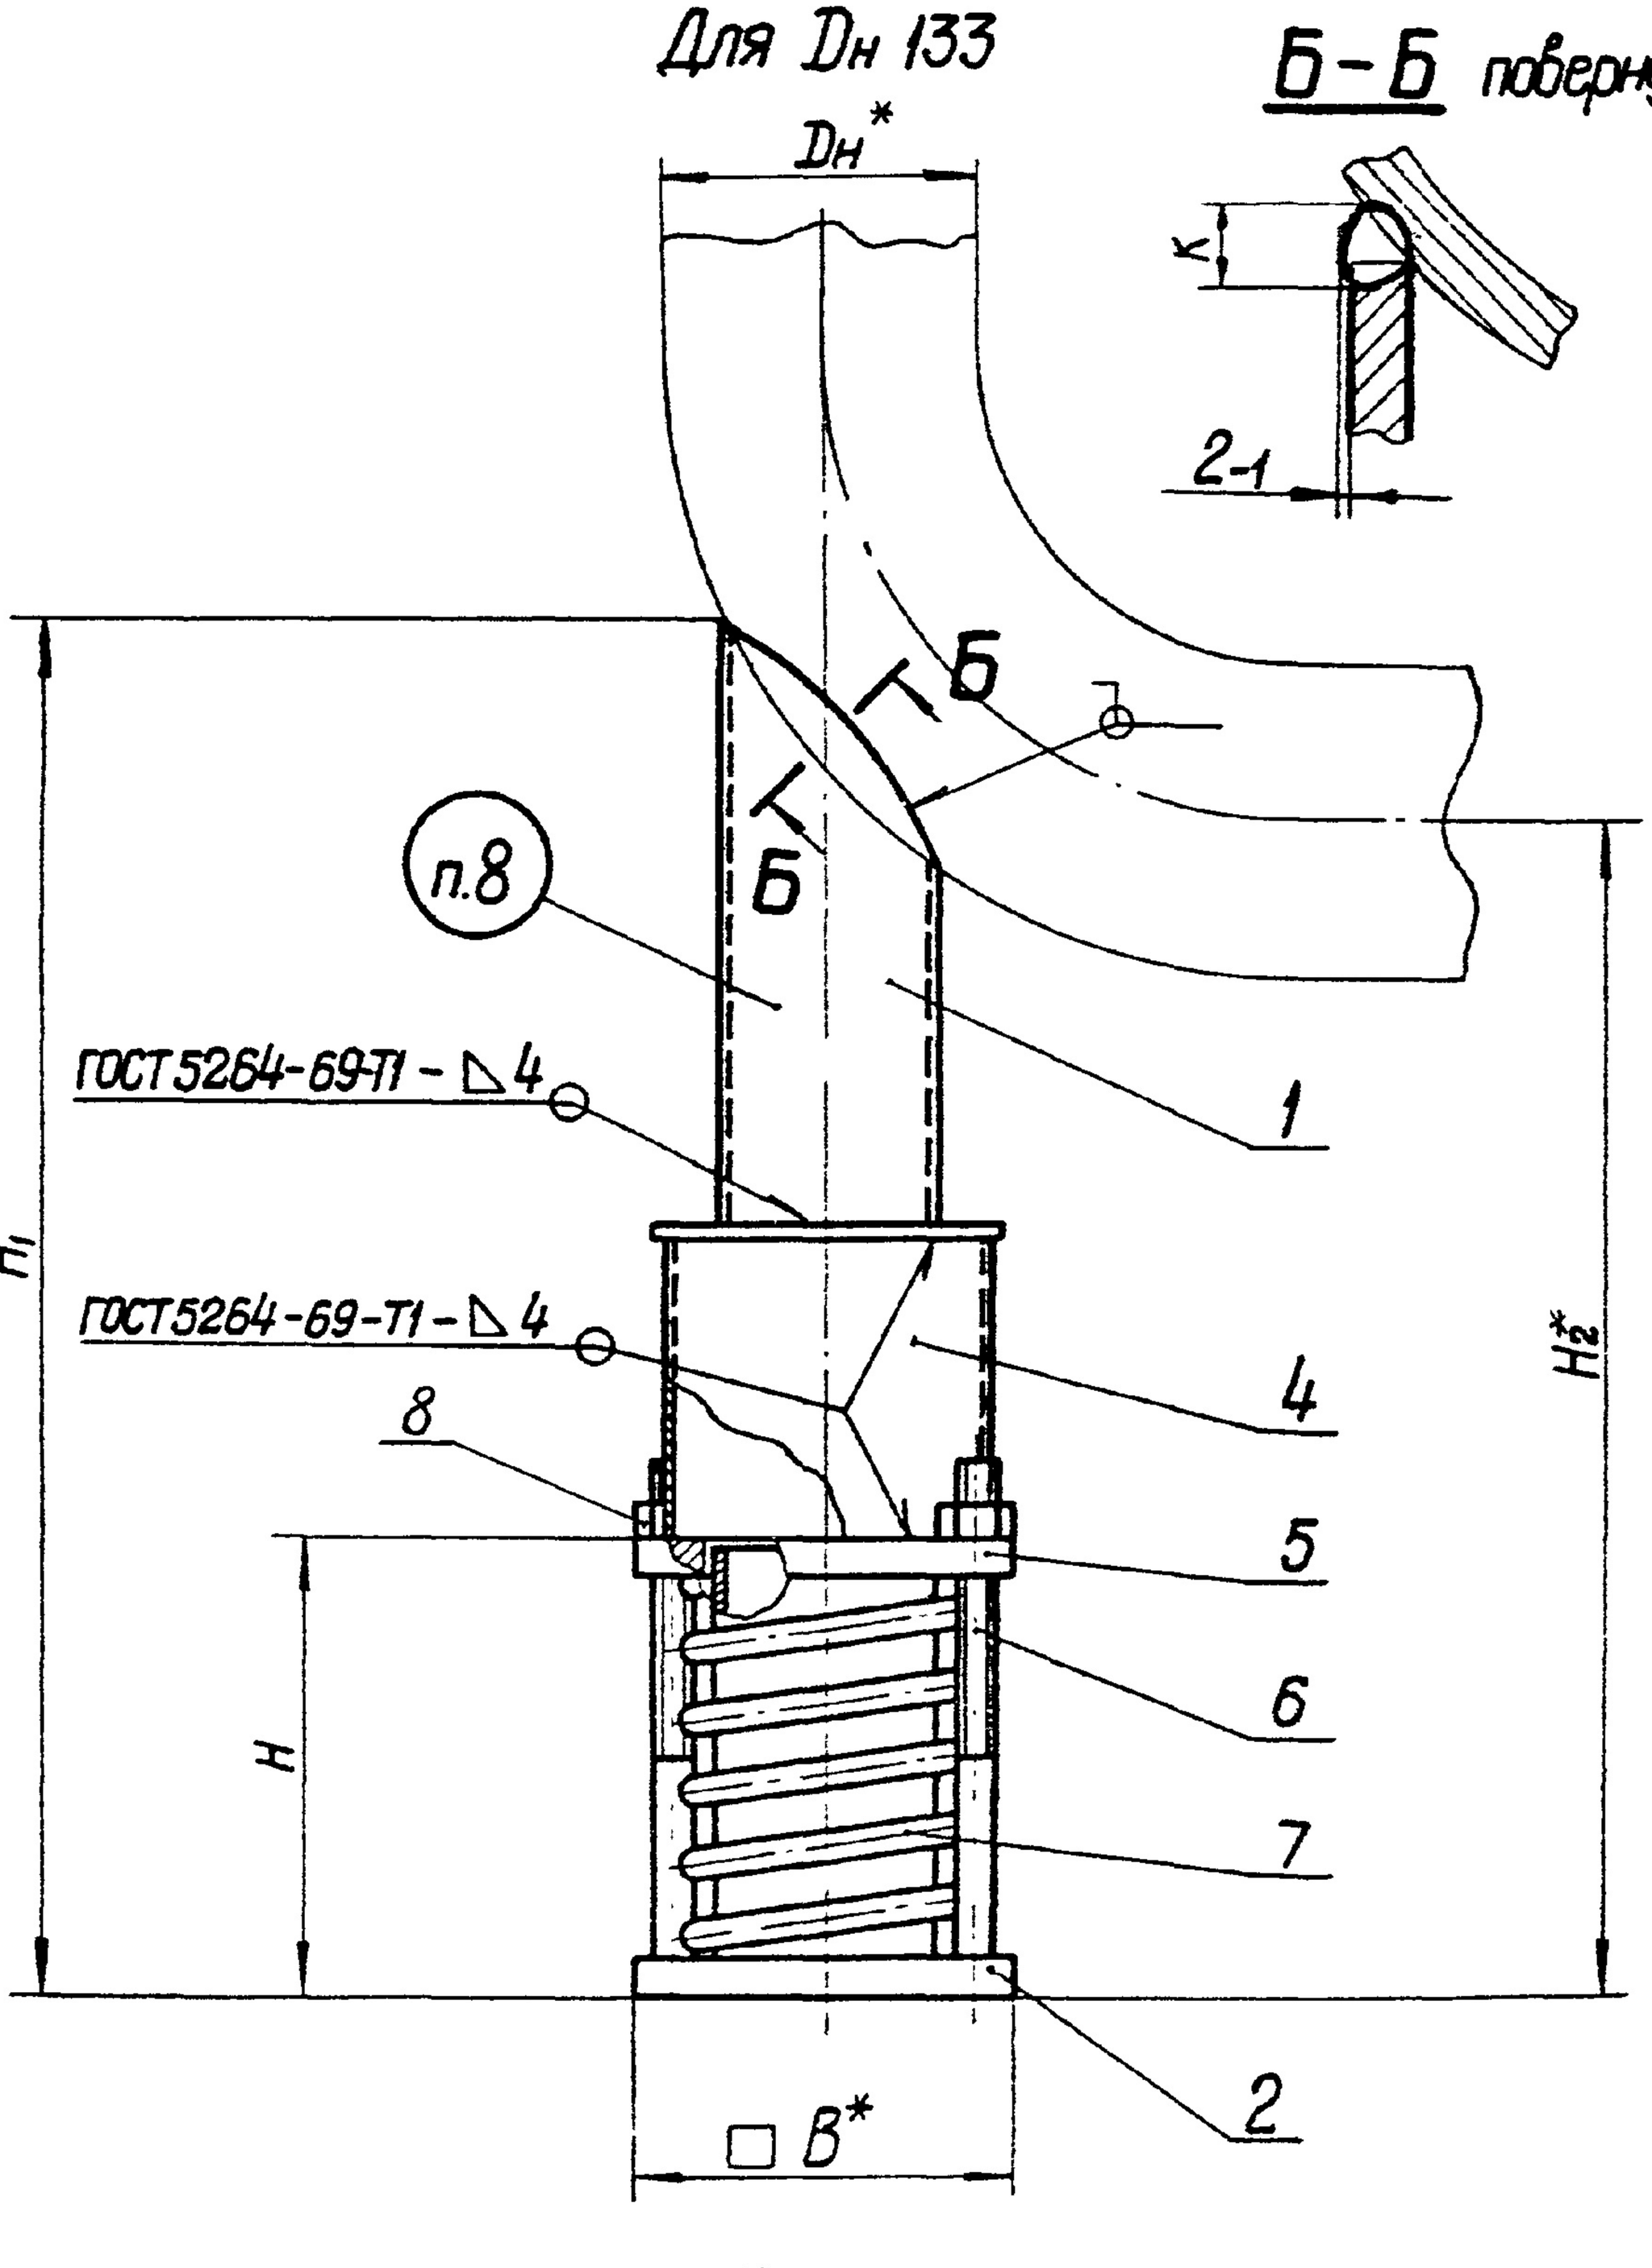

Черт.1

Для $D_н$ 159 ÷ 273 мм

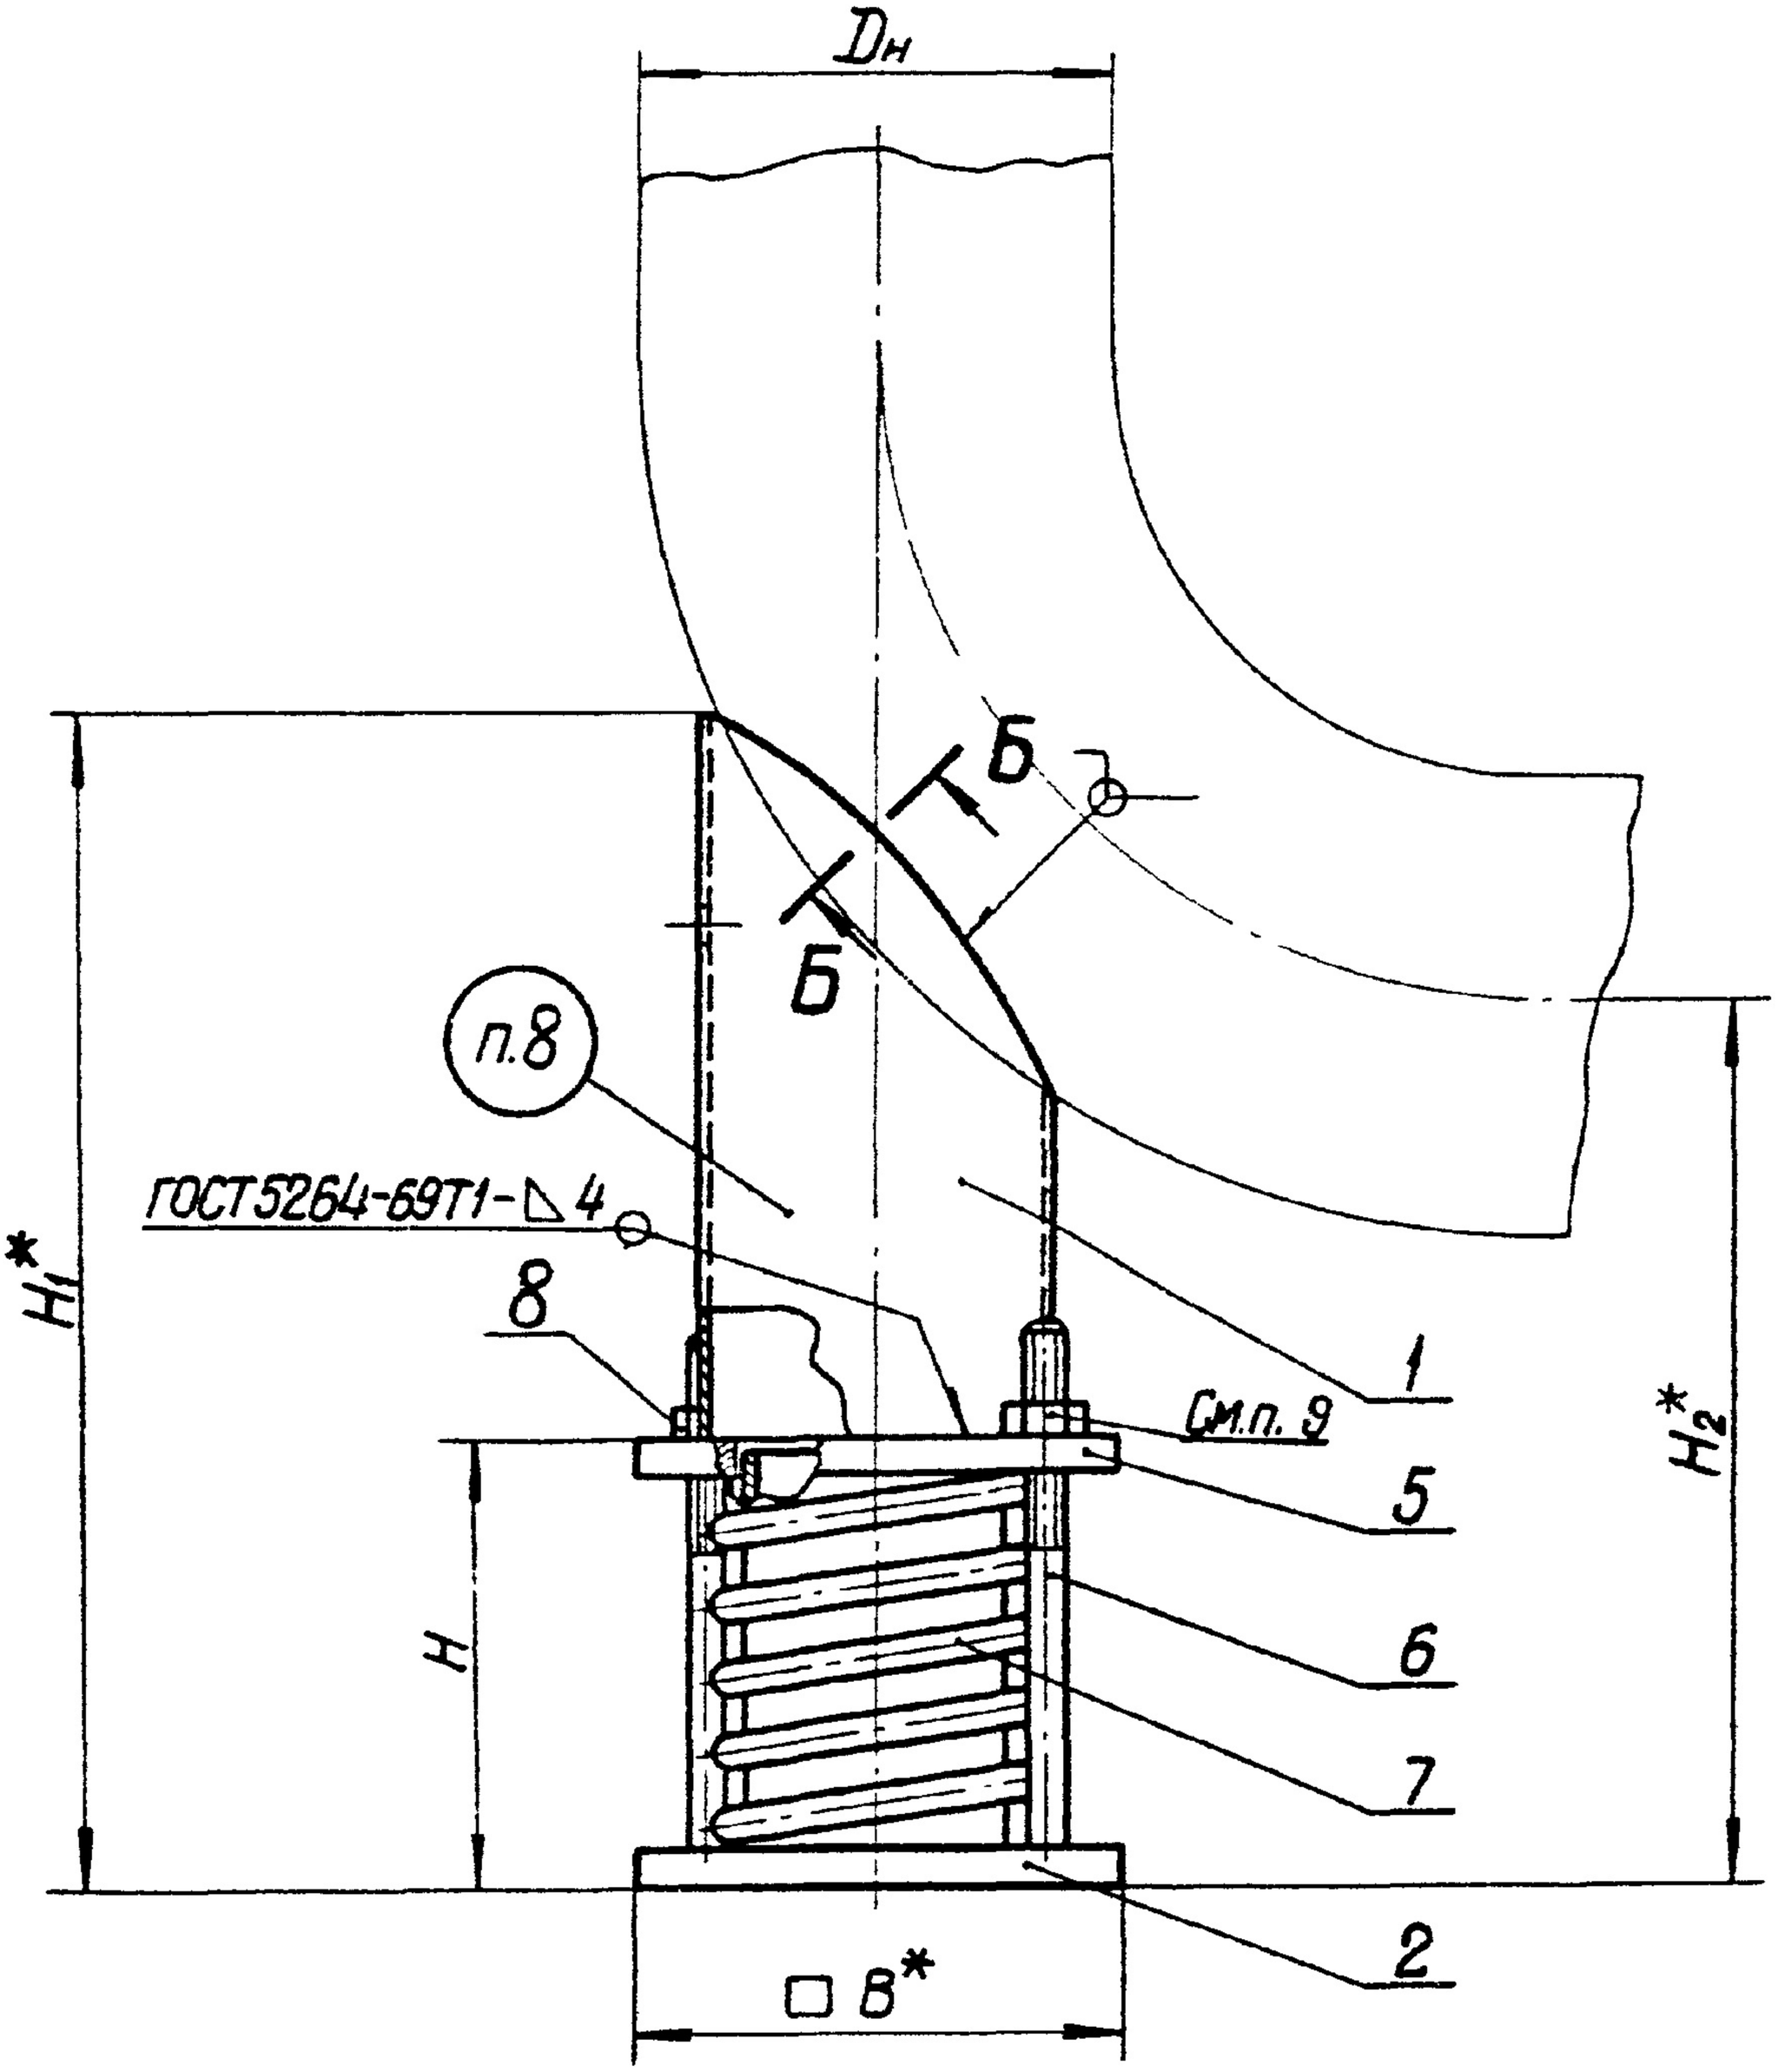

Черт. 2

Для Dн 325-530 мм

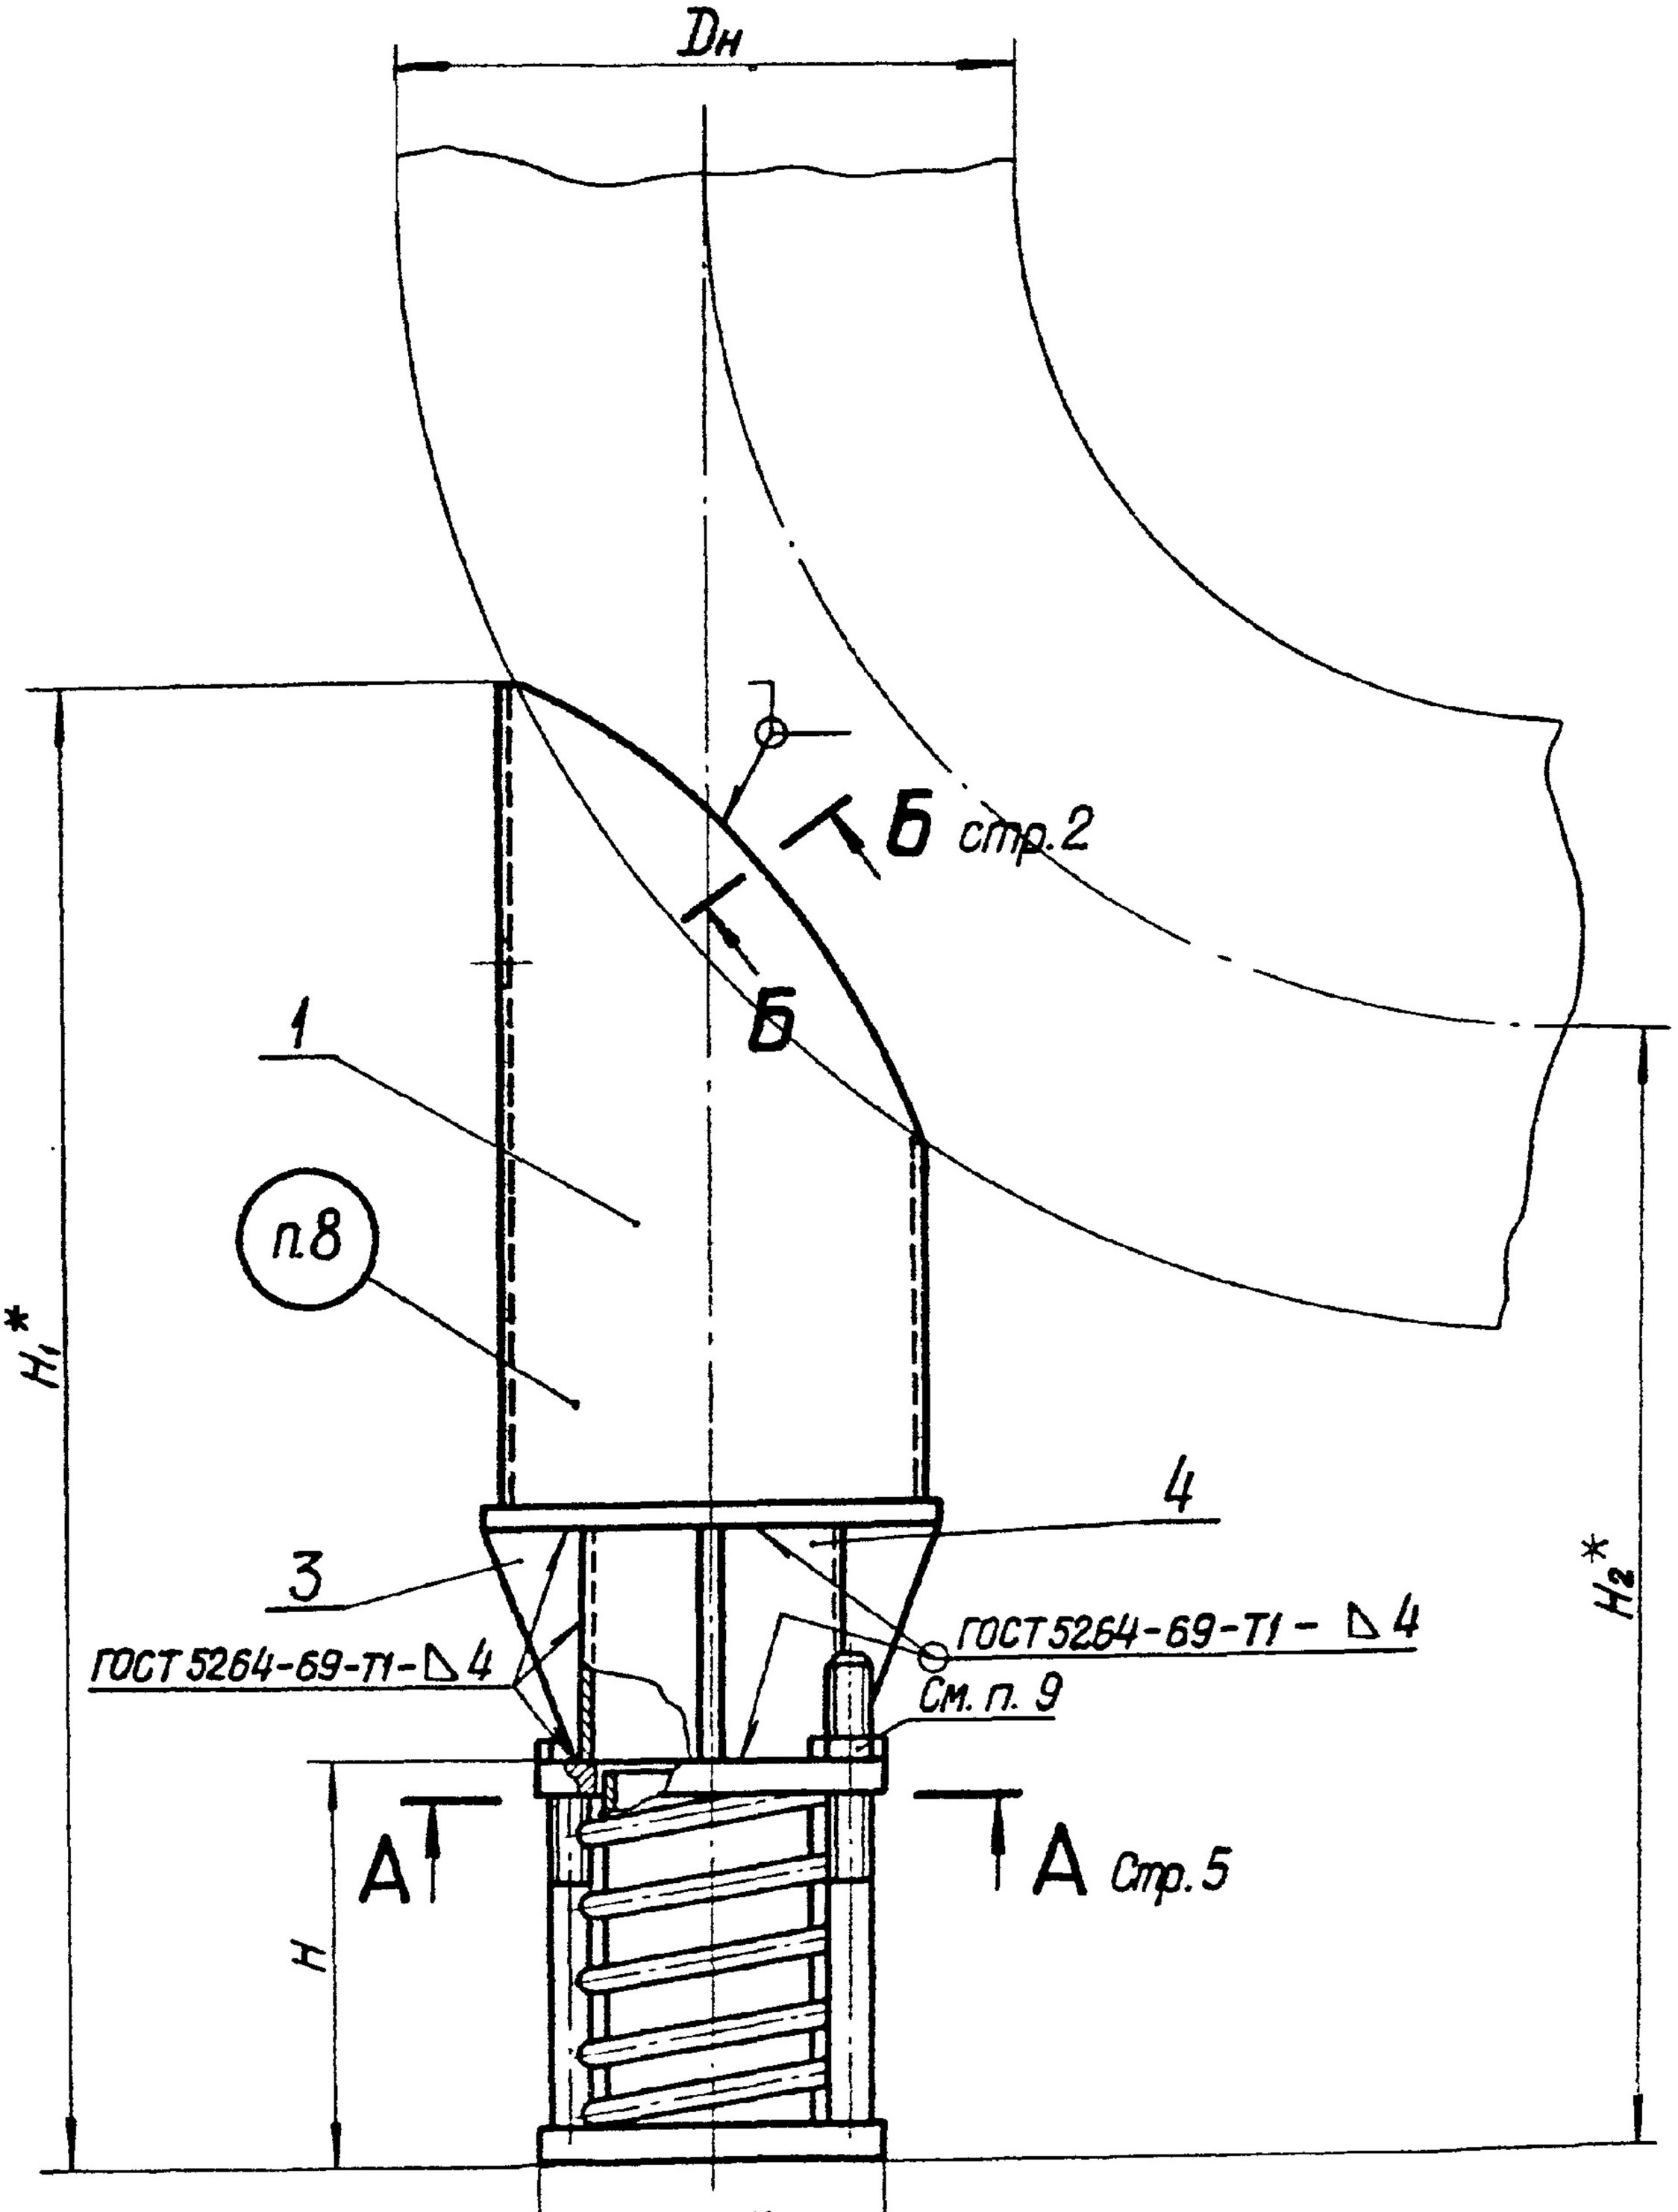

Черт.3