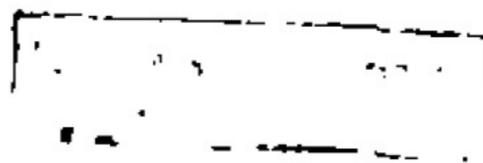


О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т*Опоры и подвески стационарных трубопроводов
 $P_{\text{у}} \leq 40 \text{ кгс/см}^2$ (4 МПа)***ОСТ****34 283-75****ПОДВЕСКИ ЖЕСТКИЕ
НА ДВУХ ТЯГАХ***Конструкция и размеры*Взамен
МВН 962-64
МВН 375-64
МВН 026-65
МВН 2782-67*Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 30 декабря 1975 г № 308 срок введения установлен
с 01.06.1976 г***НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ**

1. Настоящий стандарт распространяется на жесткие подвески горизонтальных трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром $D_{\text{н}}$ от 219 до 1420 мм с температурой среды до 80°C , условным давлением до 16 кгс/см^2 .

1.07.76

800134


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

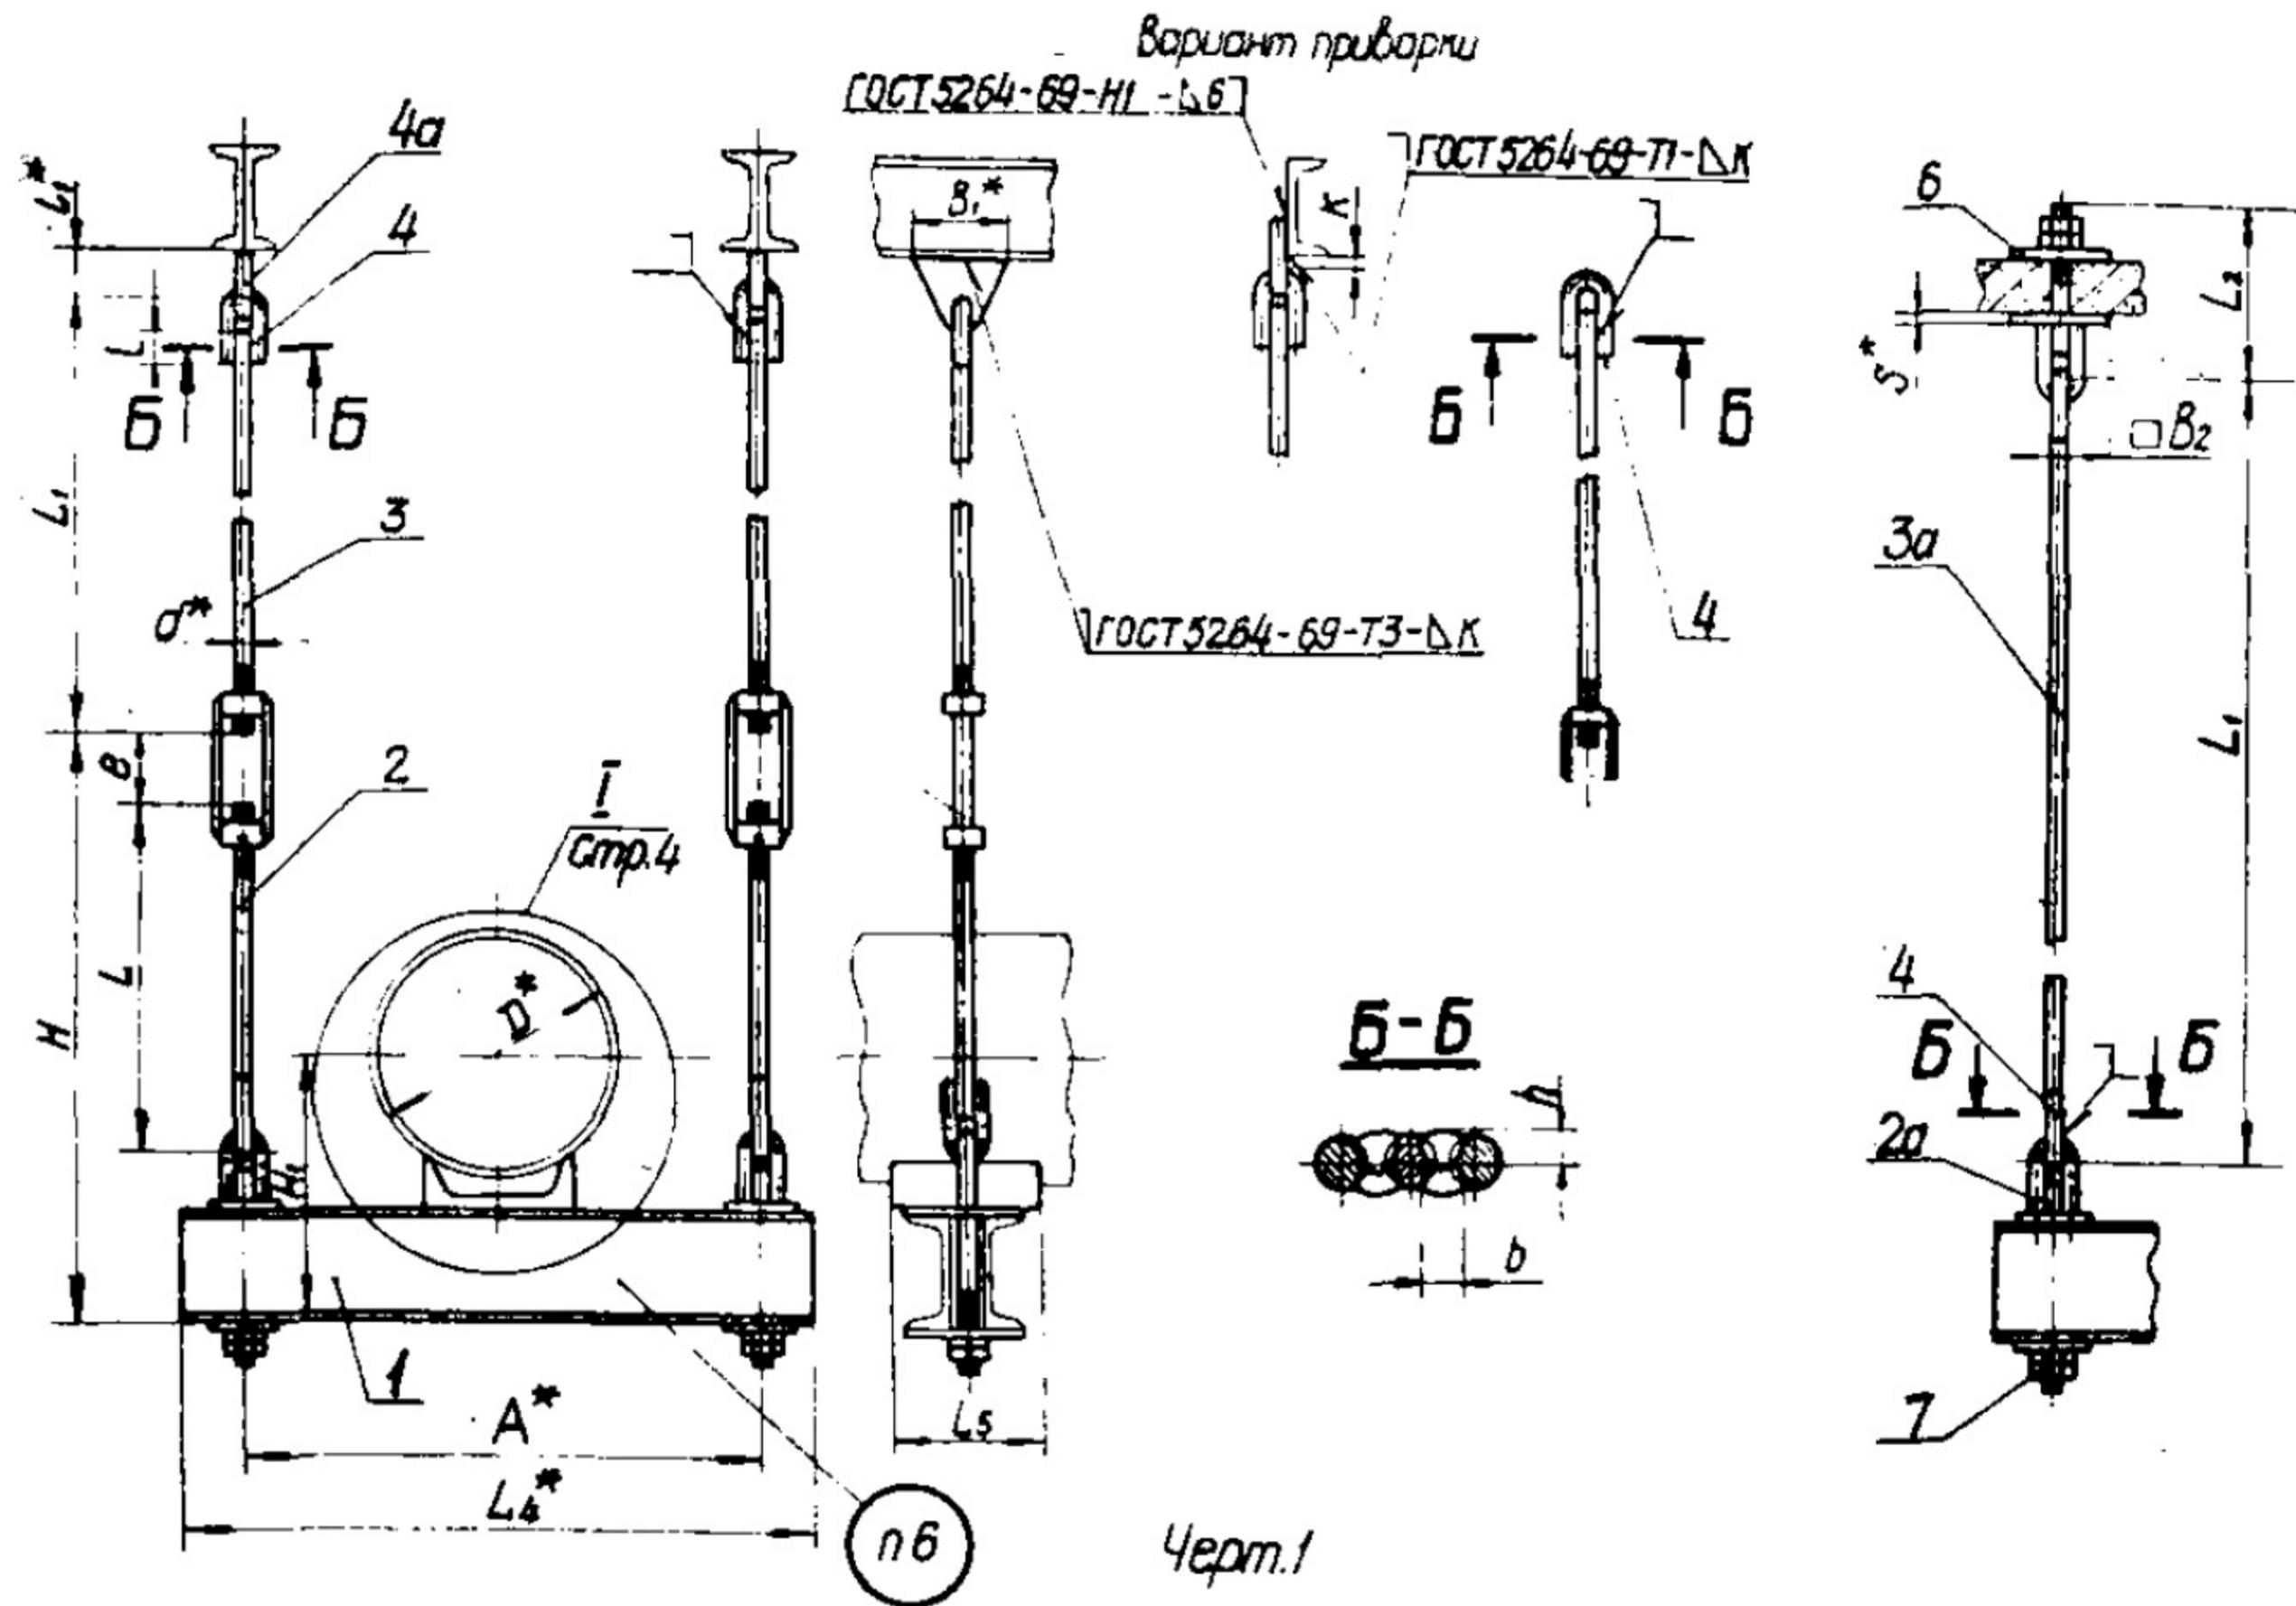


2. Конструкция и размеры жестких подвесок должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 1 и 2.

Удлиненные подвески

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

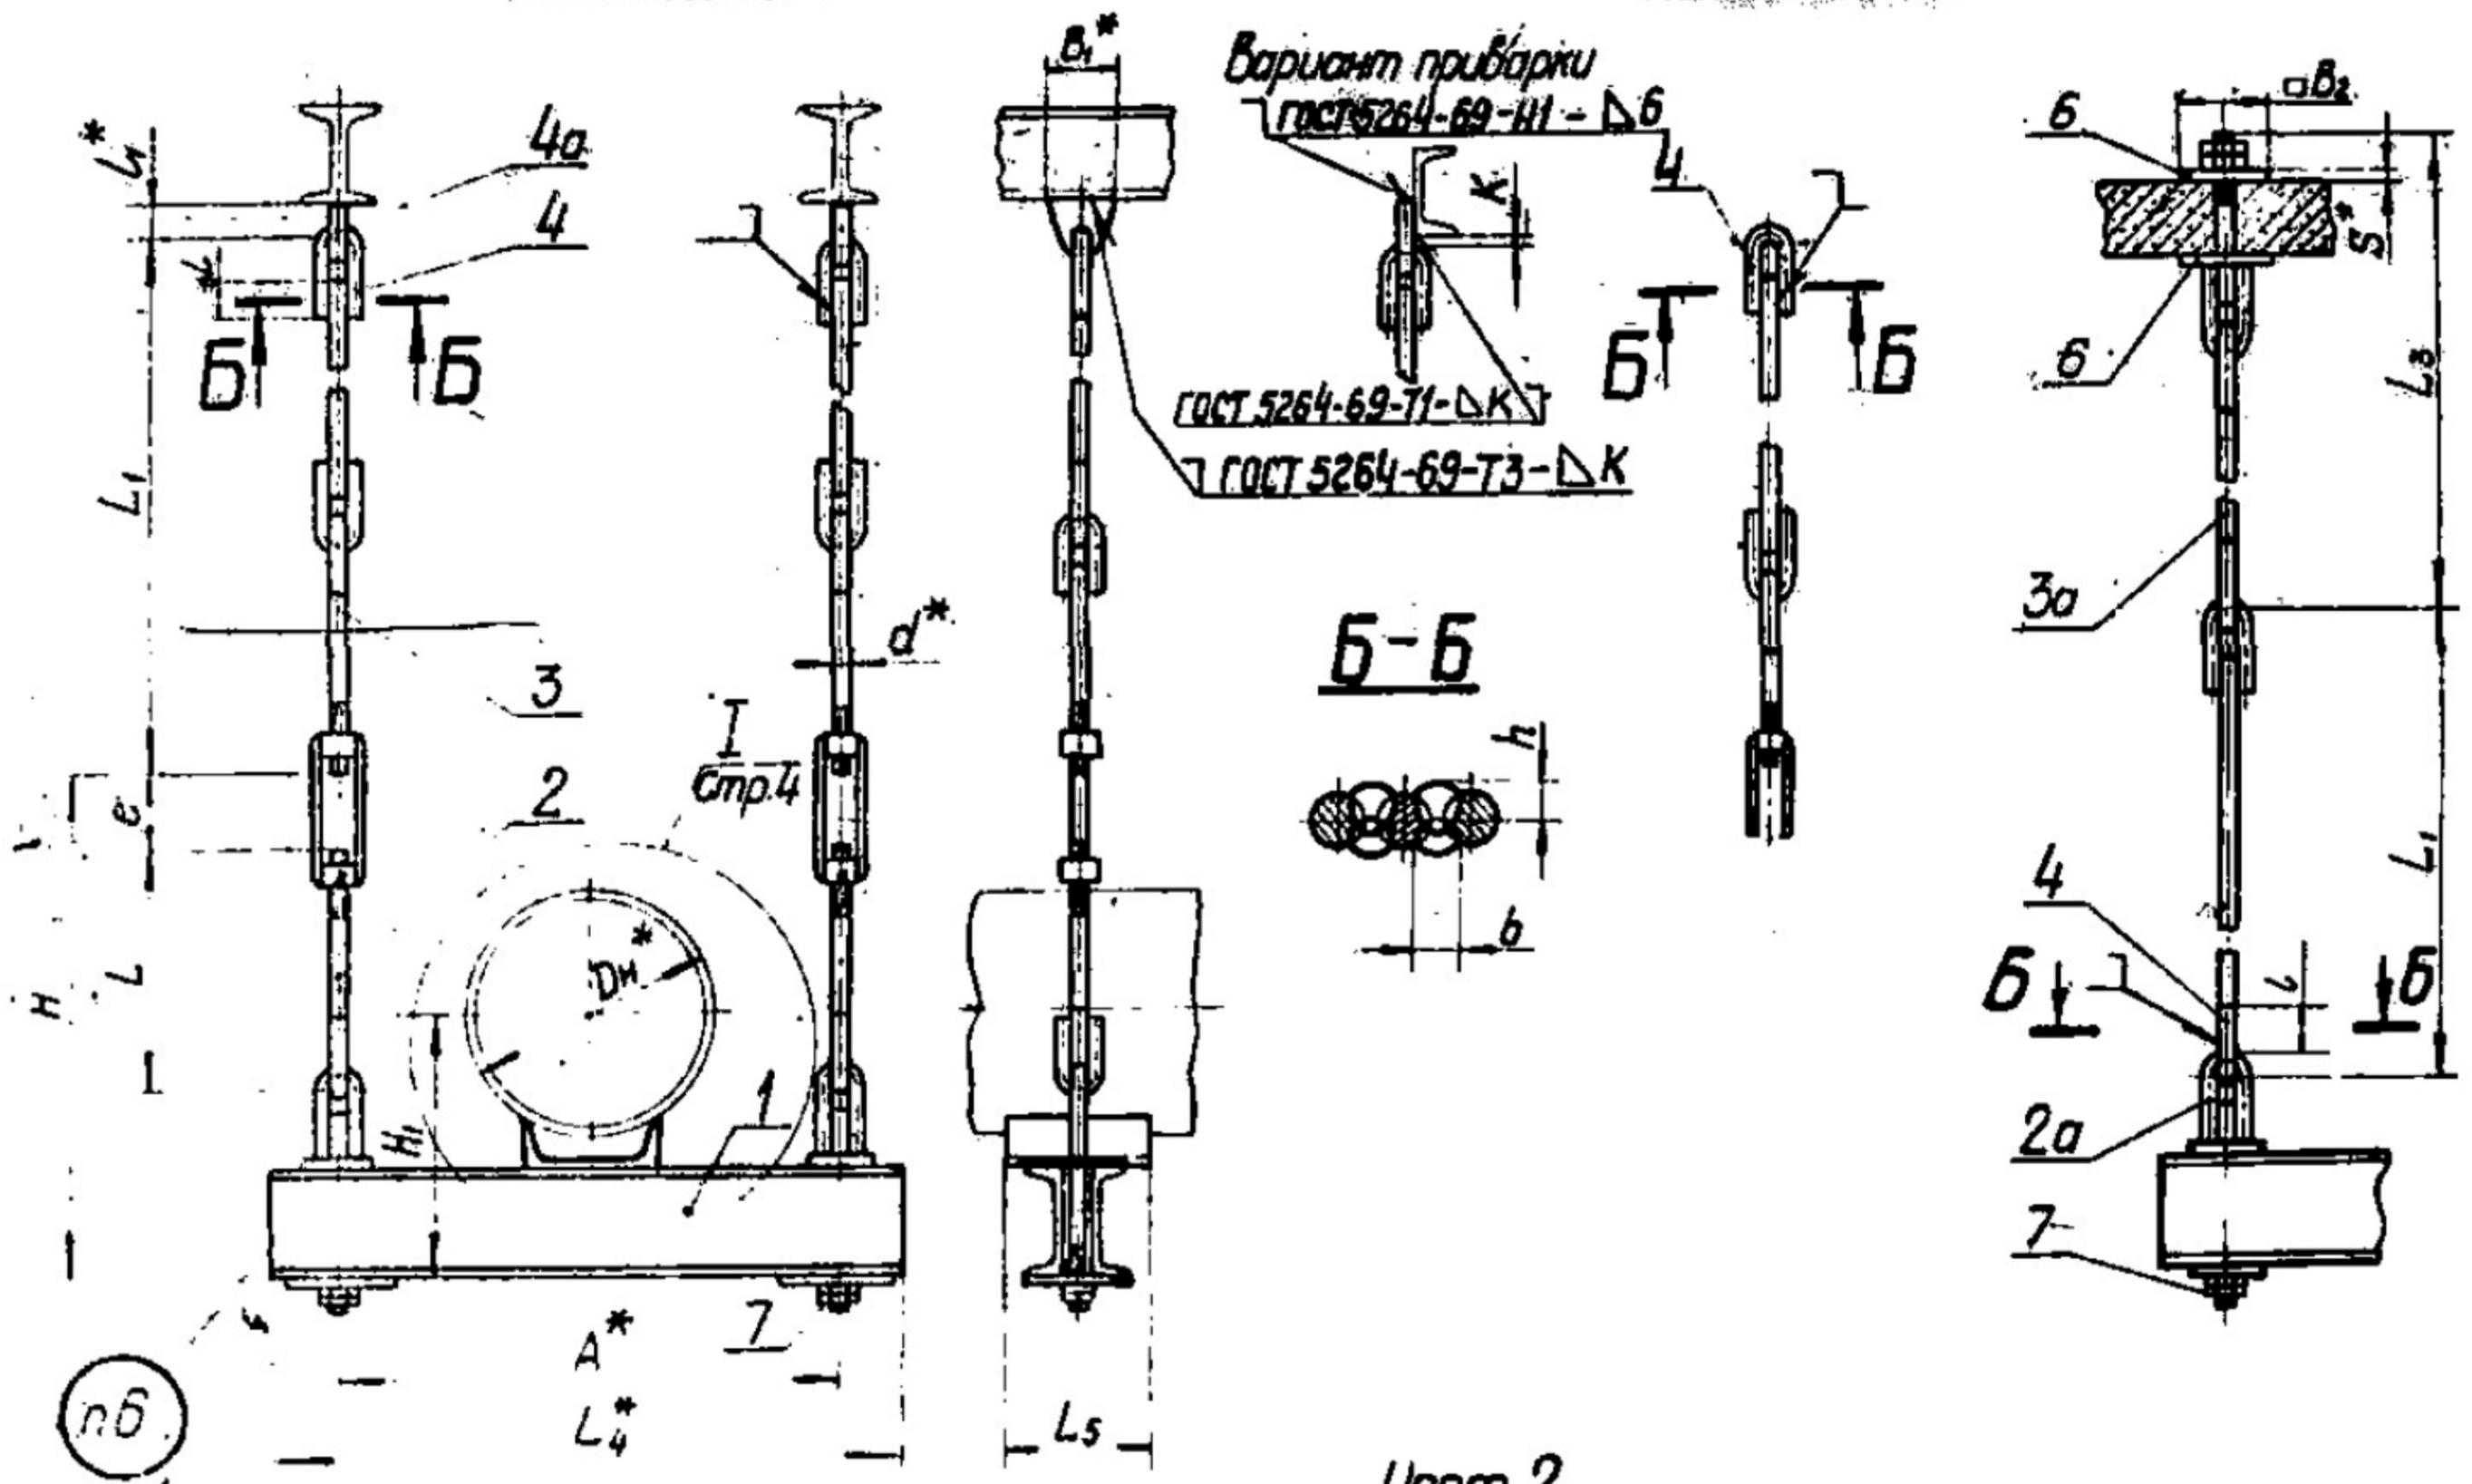

п.б.

Черт. 2