

УДК 621.643-219 : 621.311.22

Группа Е 25

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т*Опоры и подвески стационарных трубопроводов
 $P_y \leq 40 \text{ кгс/см}^2$ (4 МПа)***ТЯГИ ШАРНИРНЫЕ****ОСТ
34 300-75**Конструкция и размеры


*Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 30 декабря 1975 г № 308 срок введения установлен
с 01.06.1976 г*

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на тяги шарнирные, входящие в состав подвесок различных типов для трубопроводов тепловых электростанций условным давлением до 40 кгс/см^2 с температурой среды до 425°C

Издание официальноеПерепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры шарнирных тяг должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1 и 2.

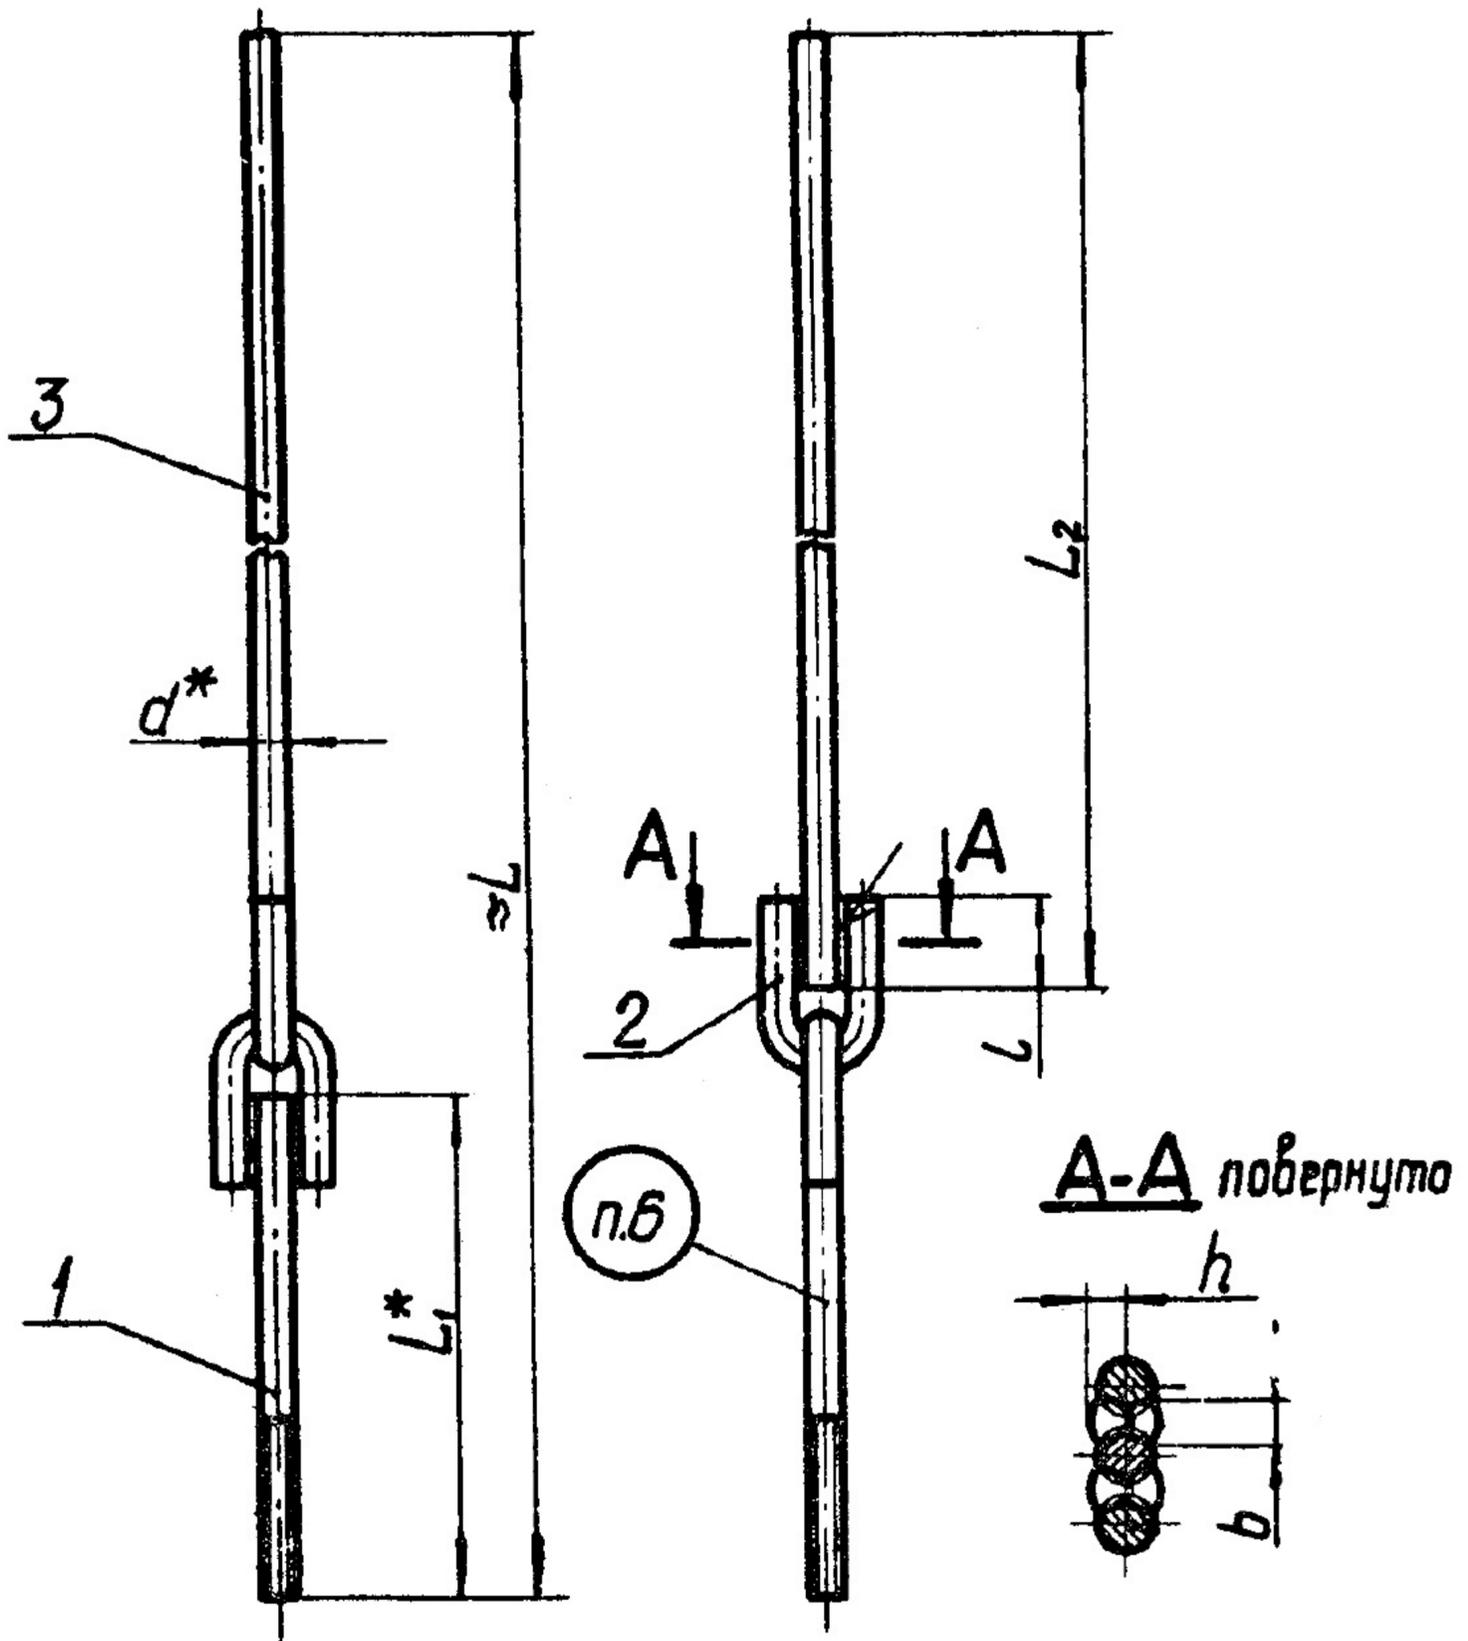

Черт.1