
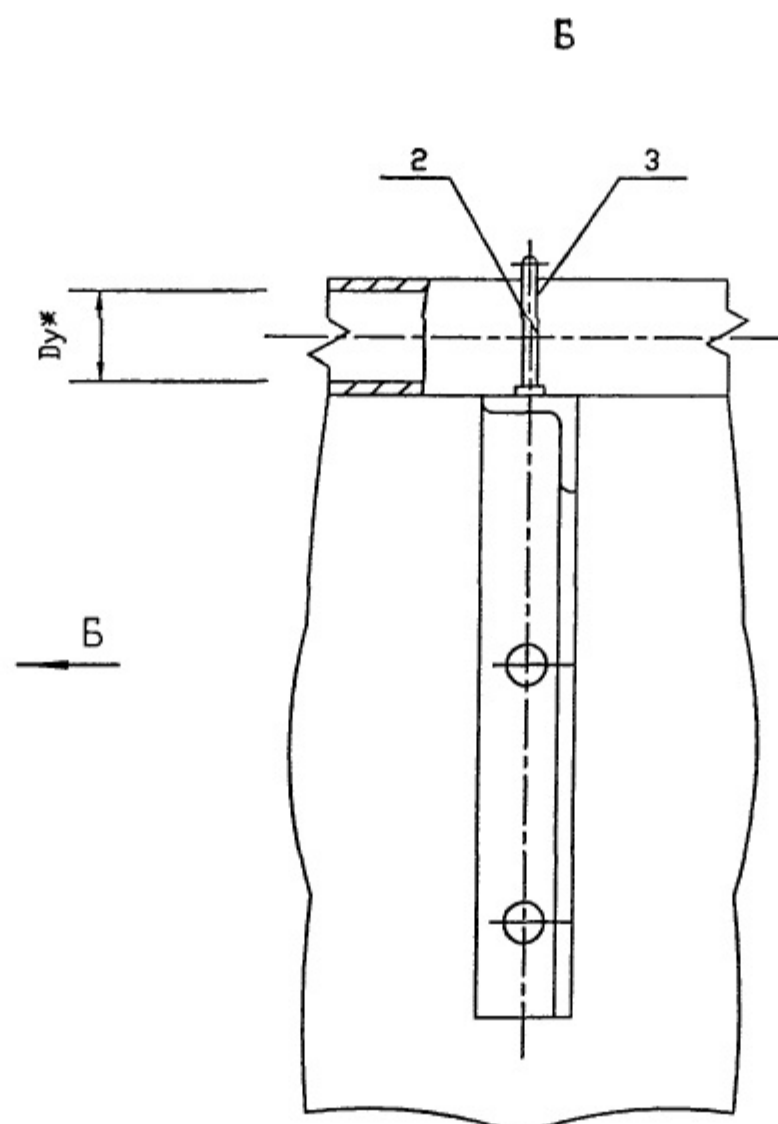


Серия 5.905-18.05 вып. 1

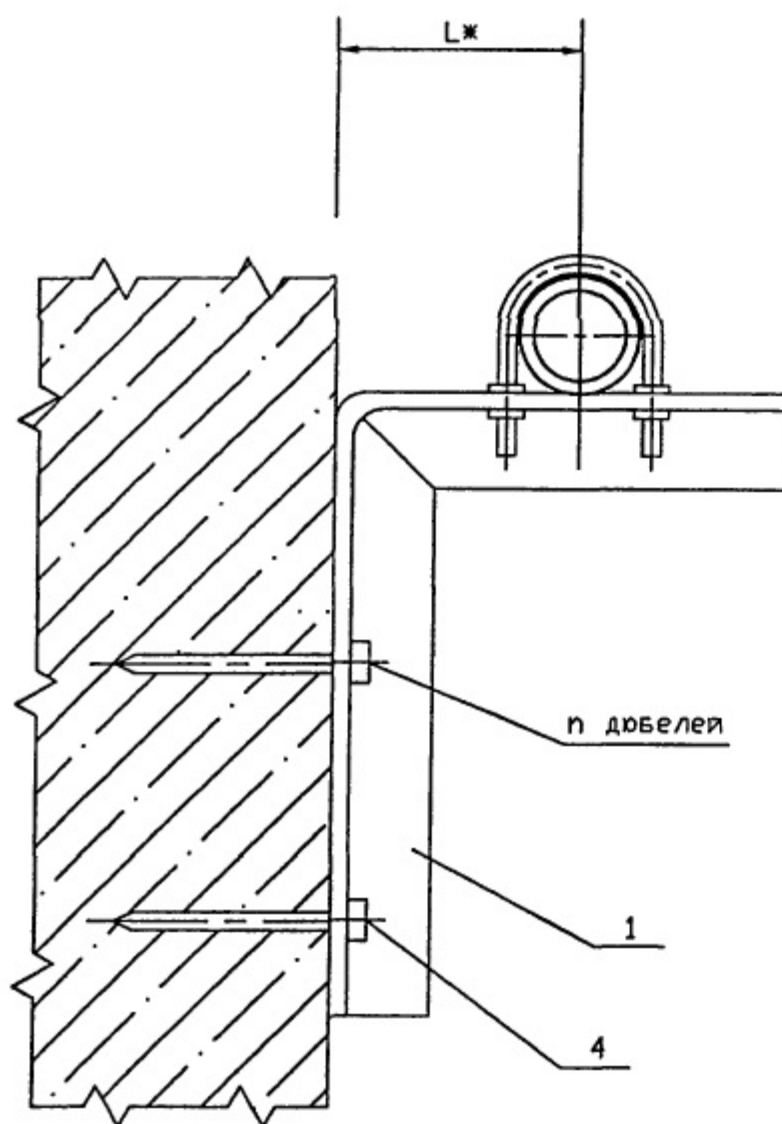

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Лж, мм	Масса ед., кг
УКГ 15.00	15	35	0,33
-01	20		0,38
-02	25		0,40
-03	32	45	0,42
-04	40		0,45
-05	50		1,34
-06	65	100	1,50
-07	80		1,72
-08	100		2,40

1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-В ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстий под хомуты до 10 мм.

2. \* Размеры для справок

Инв. N подл. Подпись и дата

Инв. N инв. N дубл. Подпись и дата

Инв. N инв. N дубл. Подпись и дата

					УКГ 15.00 СБ						
					Крепление газопровода Ду 15...100 мм к панельным и блочным стенам. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			Лит.	Масса	Масштаб	
										См. табл.	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата							
Разраб.	Василенко	07.05									
Разраб.	Тарасенко	07.05									
Пров.	Крючков	07.05									
								Лист	Листов 1		
Н. контр.	Панасенко	07.05						СПКБ "Газпроект"			
Утв.	Корж	07.05									

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 15.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
				<u>Документация</u>											
A3			УКГ 15.00 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A3				Общие указания	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				<u>Сборочные единицы</u>											
A3		1	УКГ 15.01	Уголок	1										
			-01	Уголок		1									
			-02	Уголок			1								
			-03	Уголок				1							
			-04	Уголок					1						
			-05	Уголок						1					
			-06	Уголок							1				
			-07	Уголок								1			
			-08	Уголок									1		
				<u>Стандартные изделия</u>											
		2		Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70ж	4										

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Василенко		<i>Василенко</i>	07.05
Разраб.	Тарасенко		<i>Тарасенко</i>	07.05
Пров.	Крючков		<i>Крючков</i>	07.05
Н. контр.	Панасенко		<i>Панасенко</i>	07.05
Утв.	Корж		<i>Корж</i>	07.05

УКГ 15.00

Крепление газопровода  
Ду 15...100 мм к панельным  
и блочным стенам

Лит.	Лист	Листов
	1	2
СПКБ "Газпроект"		

Копировал

Формат А4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 15.00 -										Примечание
					—	01	02	03	04	05	06	07	08		
		2		Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70ж		4	4	4	4						
				Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70ж						4					
				Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70ж							4	4	4		
				Шайба 6.02 ГОСТ 11371-78ж	4										
				Шайба 8.02 ГОСТ 11371-78ж		4	4	4	4						
				Шайба 10.02 ГОСТ 11371-78ж						4					
				Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78ж							4	4	4		
		3		Хомут 18- Ст3сп ГОСТ 24137-80	1										
				Хомут 22- Ст3сп ГОСТ 24137-80		1									
				Хомут 32- Ст3сп ГОСТ 24137-80			1								
				Хомут 40- Ст3сп ГОСТ 24137-80				1							
				Хомут 45- Ст3сп ГОСТ 24137-80					1						
				Хомут 60- Ст3сп ГОСТ 24137-80						1					
				Хомут 80- Ст3сп ГОСТ 24137-80							1				
				Хомут 90- Ст3сп ГОСТ 24137-80								1			
				Хомут 110- Ст3сп ГОСТ 24137-80									1		
				<u>Прочие изделия</u>											
				Дюбель-гвоздь ДГП-4,5х50											
				ТУ 14-4-794-77	2	2	2	2	2	3	3	4	4		




Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

УКГ 15.00

Лист  
2

Копировал

Формат А4

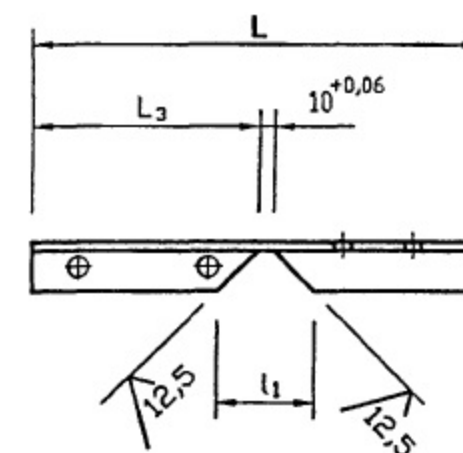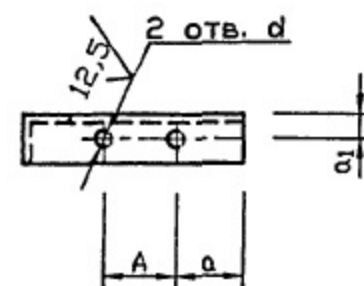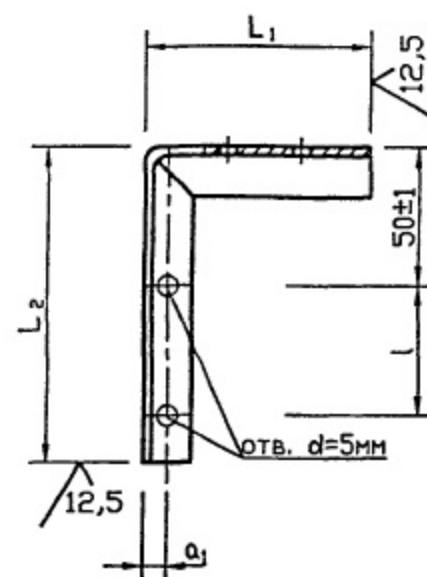

Обозначение	A, мм	a, мм	a <sub>1</sub> , мм	d, мм	L, мм	L <sub>1</sub> , мм	L <sub>2</sub> , мм	L <sub>3</sub> , мм	l, мм	n, мм	l <sub>1</sub> , мм	bxbxd	Масса ед., кг
УКГ 15.01	24±1	18±0,2	13±0,2	7 <sup>+0,4</sup>	195 <sup>-1,2</sup>	65 <sup>-0,8</sup>	120 <sup>-0,9</sup>	115±0,4	50±1	2	42 <sup>+0,6</sup>	25x25x4	0,21
-01	30±1	20±0,3		10 <sup>+0,4</sup>	200 <sup>-1,2</sup>	70 <sup>-0,8</sup>							0,29
-02	40±1	21±0,3			210 <sup>-1,2</sup>	80 <sup>-0,8</sup>							0,31
-03	48±1	21±0,3			220 <sup>-1,2</sup>	90 <sup>-0,9</sup>							0,32
-04	53±1	23±0,3			230 <sup>-1,7</sup>	100 <sup>-0,8</sup>							0,34
-05	70±1	20±0,3	25±0,3	12 <sup>+0,4</sup>	335 <sup>-1,4</sup>	155 <sup>-1</sup>	170 <sup>-1</sup>	165±0,5	50±1	3	82 <sup>+0,9</sup>	45x45x4	1,13
-06	92±1	23±0,3		15 <sup>+0,4</sup>	345 <sup>-1,4</sup>	165 <sup>-1</sup>							1,16
-07	102±1	24±0,3			400 <sup>-1,4</sup>	170 <sup>-1</sup>							1,35
-08	122±1	30±0,3	30±0,3	15 <sup>+0,4</sup>	590 <sup>-1,8</sup>	230 <sup>-1,2</sup>	350 <sup>-1,4</sup>	345±0,7	70±1	4	102 <sup>+0,9</sup>	56x56x5	1,98

Инв. N подл. Подпись и дата  
Взам инв. N Инв. N дубл. Подпись и дата

УКГ 15.01				Уголок			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Уголок			См.	Табл.
Разраб.	Василенко	07.05							
Разраб.	Тарасенко	07.05							
Пров.	Крючков	07.05			Уголок			Лист	Листов 1
Н. контр.	Панасенко	07.05			Уголок			СПКБ	
Утв.	Корж	07.05			Ст3-1-I ГОСТ 535-88*			"Газпроект"	

Копировал

Формат А4