


А14Б 592.000 СБ

ОТВОД 90° ГОСТ 17375-83

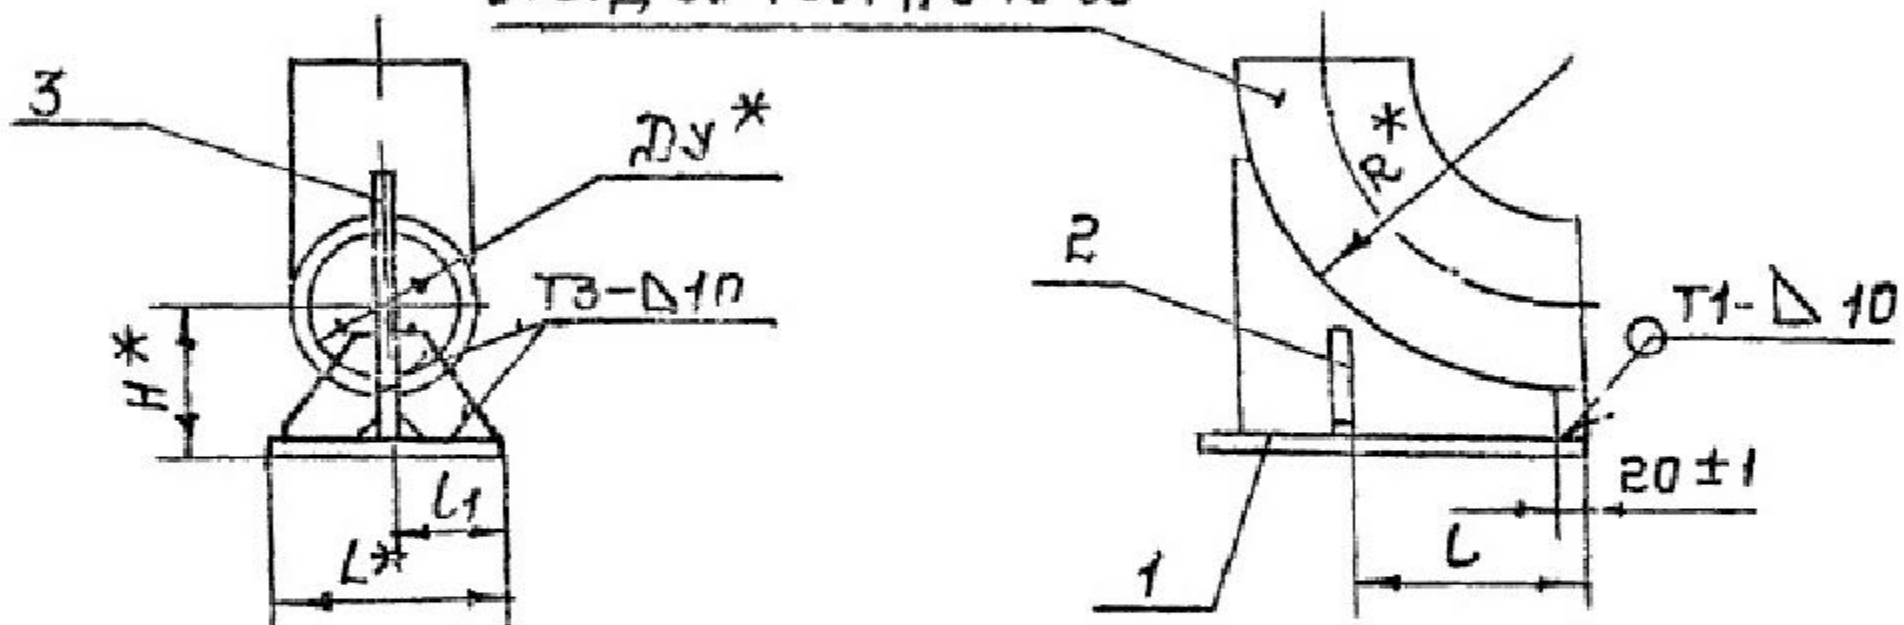

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный ПРОХОД * ДУ, мм	РАЗМЕРЫ, мм.					МАССА, кг.
		H*	L*	L	L <sub>1</sub>	R*	
А14Б 592.000	150	115	1200	205±1	95±1	305	8,7
-01	200	175	1250	300±1	145±1	410	15
-02	250	225	1300	350±1	170±1	512	24,2

1. \* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.

2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 52654-80.

ИНВ. № ПОД. ПОДП. И ДАТА. ВЗЯМ. ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА.

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	БЕЛЯВСКАЯ			
ПРОВ.	КРУПНИК			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК			
ГЛ. СПЕЦ.				
Н. КОНТР.	ЛЕИТЕС			
УТВ.	СПИВАК			

А14Б 592.000 СБ  
ОПОРА  
ПОД ОТВОД

ЛИТ	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
САНТЕХНИИПРОЕКТ		

ИНВ. № ПОД    ПОДП. И ДАТА    ВЗАМ. ИНВ. №    ИНВ. № ДУБЛ    ПОДП. И ДАТА

СЕРИЯ 5.900. -7

ВЫПУСК 4

ФОРМ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 592.000-							ПРИМЕЧАНИЕ	
					—	01	02						
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>									
АЧ			А14Б 592.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X						
				<u>ДЕТАЛИ</u>									
АЧ	1		А14Б 585.002 - 04	НАКЛАДКА	1								
			-05	НАКЛАДКА		1							
			-06	НАКЛАДКА			1						
АЧ	2		А14Б 591.003 - 04	КОСЫНКА	2								
			-05	КОСЫНКА		2							
			-06	КОСЫНКА			2						
АЧ	3		А14Б 592.001	СТОЙКА	1								
			-01	СТОЙКА		1							
			-02.	СТОЙКА			1						

ЧЗМ	ЛИСТ	№ ДОКУМ	ПОДП	ДАТА
РАЗРЯБ		БЕЛЯВСКАЯ	<i>Е.А.</i>	
ПРОВ.		КРУПНИК	<i>В.А.</i>	
РУК. ГР.		КРУПНИК	<i>В.А.</i>	
Н. КОНТР.		ЛЕЙТЕС	<i>В.А.</i>	
ИТО.		СИРОП	<i>В.А.</i>	

А14Б 592.000

ОПОРА ПОД  
ОТВОД.

ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
И		1

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ АЧ