


Размеры опор для крепления газопровода с изоляцией. Размеры в мм

Обозначение	Расстояние от стены до оси газопровода, L											
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Материал	20x200x8	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9
Опора	e <sub>1</sub>	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910
	e <sub>2</sub>	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115
	e <sub>3</sub>	45	50	50	55	55	55	70	70	70	70	70
	Вес в кг	5,9	6,4	6,9	11,6	12,3	13,1	23,9	25,3	26,6	27,9	29,2

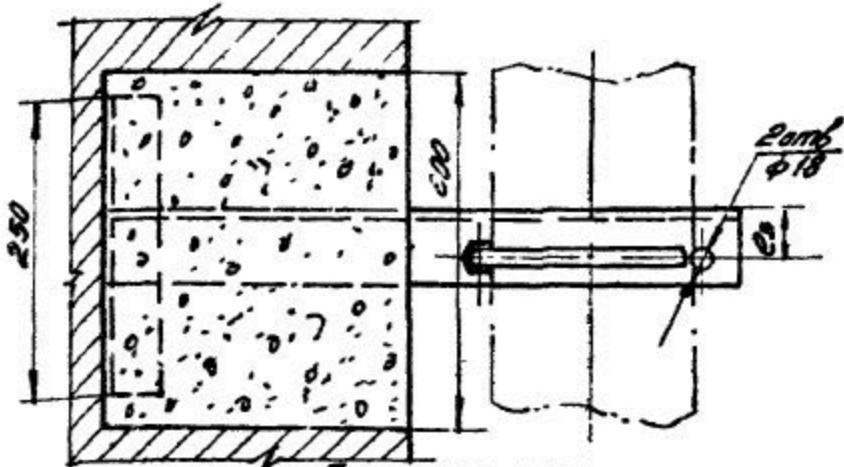

Размеры опор для крепления газопровода без изоляции. Размеры в мм.

Обозначение	Расстояние от стены до оси газопровода, L											
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Материал	20x200x6	20x200x6	20x200x6	20x200x6	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9	20x200x9
Опора	e <sub>1</sub>	310	360	410	460	510	560	610	660	710	750	810
	e <sub>2</sub>	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015
	e <sub>3</sub>	45	45	45	45	50	50	50	55	55	55	70
	Вес в кг	5,0	5,5	5,9	6,4	8,7	9,3	9,9	13,0	13,8	11,8	12,4

Пример условного обозначения крепления горизонтального газопровода с теплоизоляцией Ду 150 к кирпичной стене с расстоянием от стены L=500

Крепление газопровода Ду 150-300, УКГ-8  
То же без изоляции Г 150-500, УКГ-8

4	—	Угол равный	514x510x10x508-57	1	0,84		
3	—	Гайка	М16 ГОСТ 5915-62	4	0,86		
2	УКГ-84	Хомут	150	1	0,916		
1	УКГ-8-01	Опора		1	см. табл. 1 ГОСТ 535-58		
по обознач.	Наименование	Кол. Вес	Материал	Примеч.			
Общий вес кг		Спеццифрикация			УКГ-8		

- Примечание:**
1. Минимальная толщина стены - 250 мм.
  2. Расстояние между опорами принимать по таблице на стр 7
  3. Опоры должны быть заделаны в простенках, причем высота кладки над опорой должна быть не менее 0,15 м
  4. Гнезда в стене после установки опоры заделываются бетоном М-150 на мелком щебне.
  5. Рекомендуемые расстояния, L от стены до оси газопровода в таблицах подчеркнуты.

Институт Мосгазпроект  
1970г

Узлы и детали крепления газопроводов

Крепление горизонтального газопровода, Ду 150 к кирпичной стене

серия 4.905-7

Альбом

Лист 1  
Всего листов 1