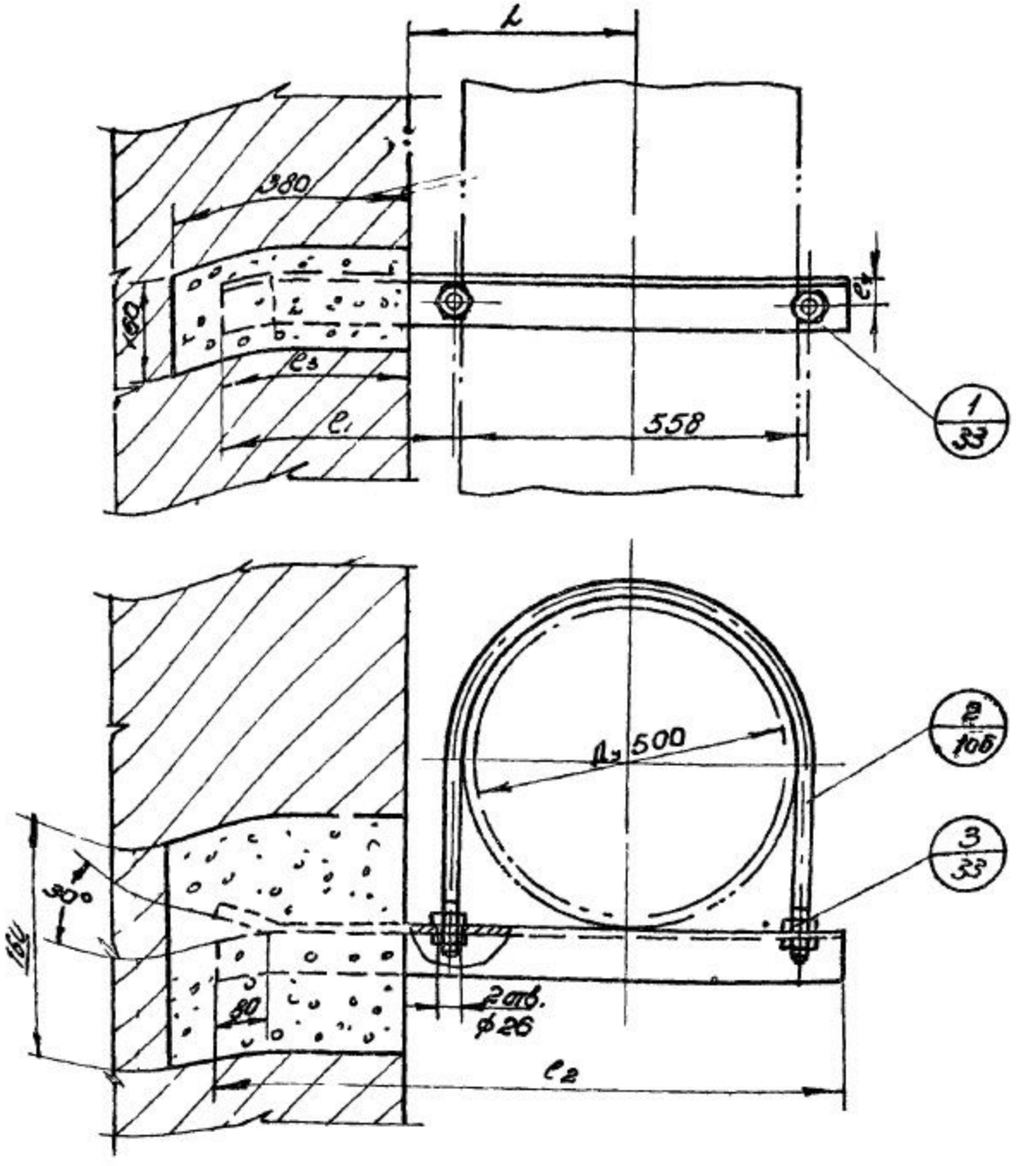

Примечания:

1. Расстояние между опорами принимать не более 5 [illegible] метров.
2. Гнезда в стене после установки опор заделать бетоном М-150 на мелком щебне.
3. Рекомендуемые расстояния „L" от стены до оси газопровода в таблицах подчеркнуты.
4. Минимальная толщина стены - 380 мм.

Размеры опор для крепления газопровода с изоляцией. Размеры в мм.

Обозначение		Расстояние от стены до оси газопровода „L"							
		450	500	550	600	650	700	750	800
Опора	Уголок	90×90×8	90×90×8	100×100×8	100×100×8	100×100×8	100×100×8	100×100×8	100×100×8
	e_1	470	600	650	700	750	800	850	900
	e_2	1053	1185	1235	1285	1335	1385	1435	1485
	e_3	300	380	380	380	380	380	380	380
	e_4	45	45	55	55	55	55	55	55
Вес, кг.		14,55	12,9	13,05	15,68	16,28	16,9	17,5	18,1

Размеры опор для крепления газопровода без изоляции. Размеры в мм.

Обозначение		Расстояние от стены до оси газопровода „L"									
		350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Опора	Уголок	80×80×8	80×80×8	80×80×8	80×80×8	90×90×8	90×90×8	90×90×8	90×90×8	90×90×8	90×90×8
	e_1	370	420	470	600	650	700	750	800	850	900
	e_2	955	1005	1055	1185	1235	1285	1335	1385	1435	1485
	e_3	300	300	300	380	380	380	380	380	380	380
	e_4	45	45	45	45	55	55	55	55	55	55
Вес, кг.		9,21	9,72	10,20	11,45	15,10	15,70	16,30	16,90	17,50	18,10

Пример условного обозначения крепления вертикального газопровода с теплоизоляцией. Ду 500 к кирпичной стене с расстоянием от стены L=500.
Крепление газопровода ВИ 500-500; УКГ-28.
То же без изоляции В 500-500; УКГ-28.

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол.	Вес	Материал	Примеч.
3	–	Гайка II М 24 ГОСТ 5915-52	4	0,44		
2	УКГ-84	Хомут 500	1	4,8		
1	УКГ-28-01	Опора	1	см. табл.	Уголь ГОСТ 8509-57 Ст.3 ГОСТ 535-58	

Общий вес, кг: См. таблицу

Спецификация УКГ-28

1970 в	Узлы и детали крепления газопроводов	Крепление вертикального газопровода Ду 500 к кирпичной стене.	серия 4.905-7	Альбом	Лист 1 Всего листов 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.