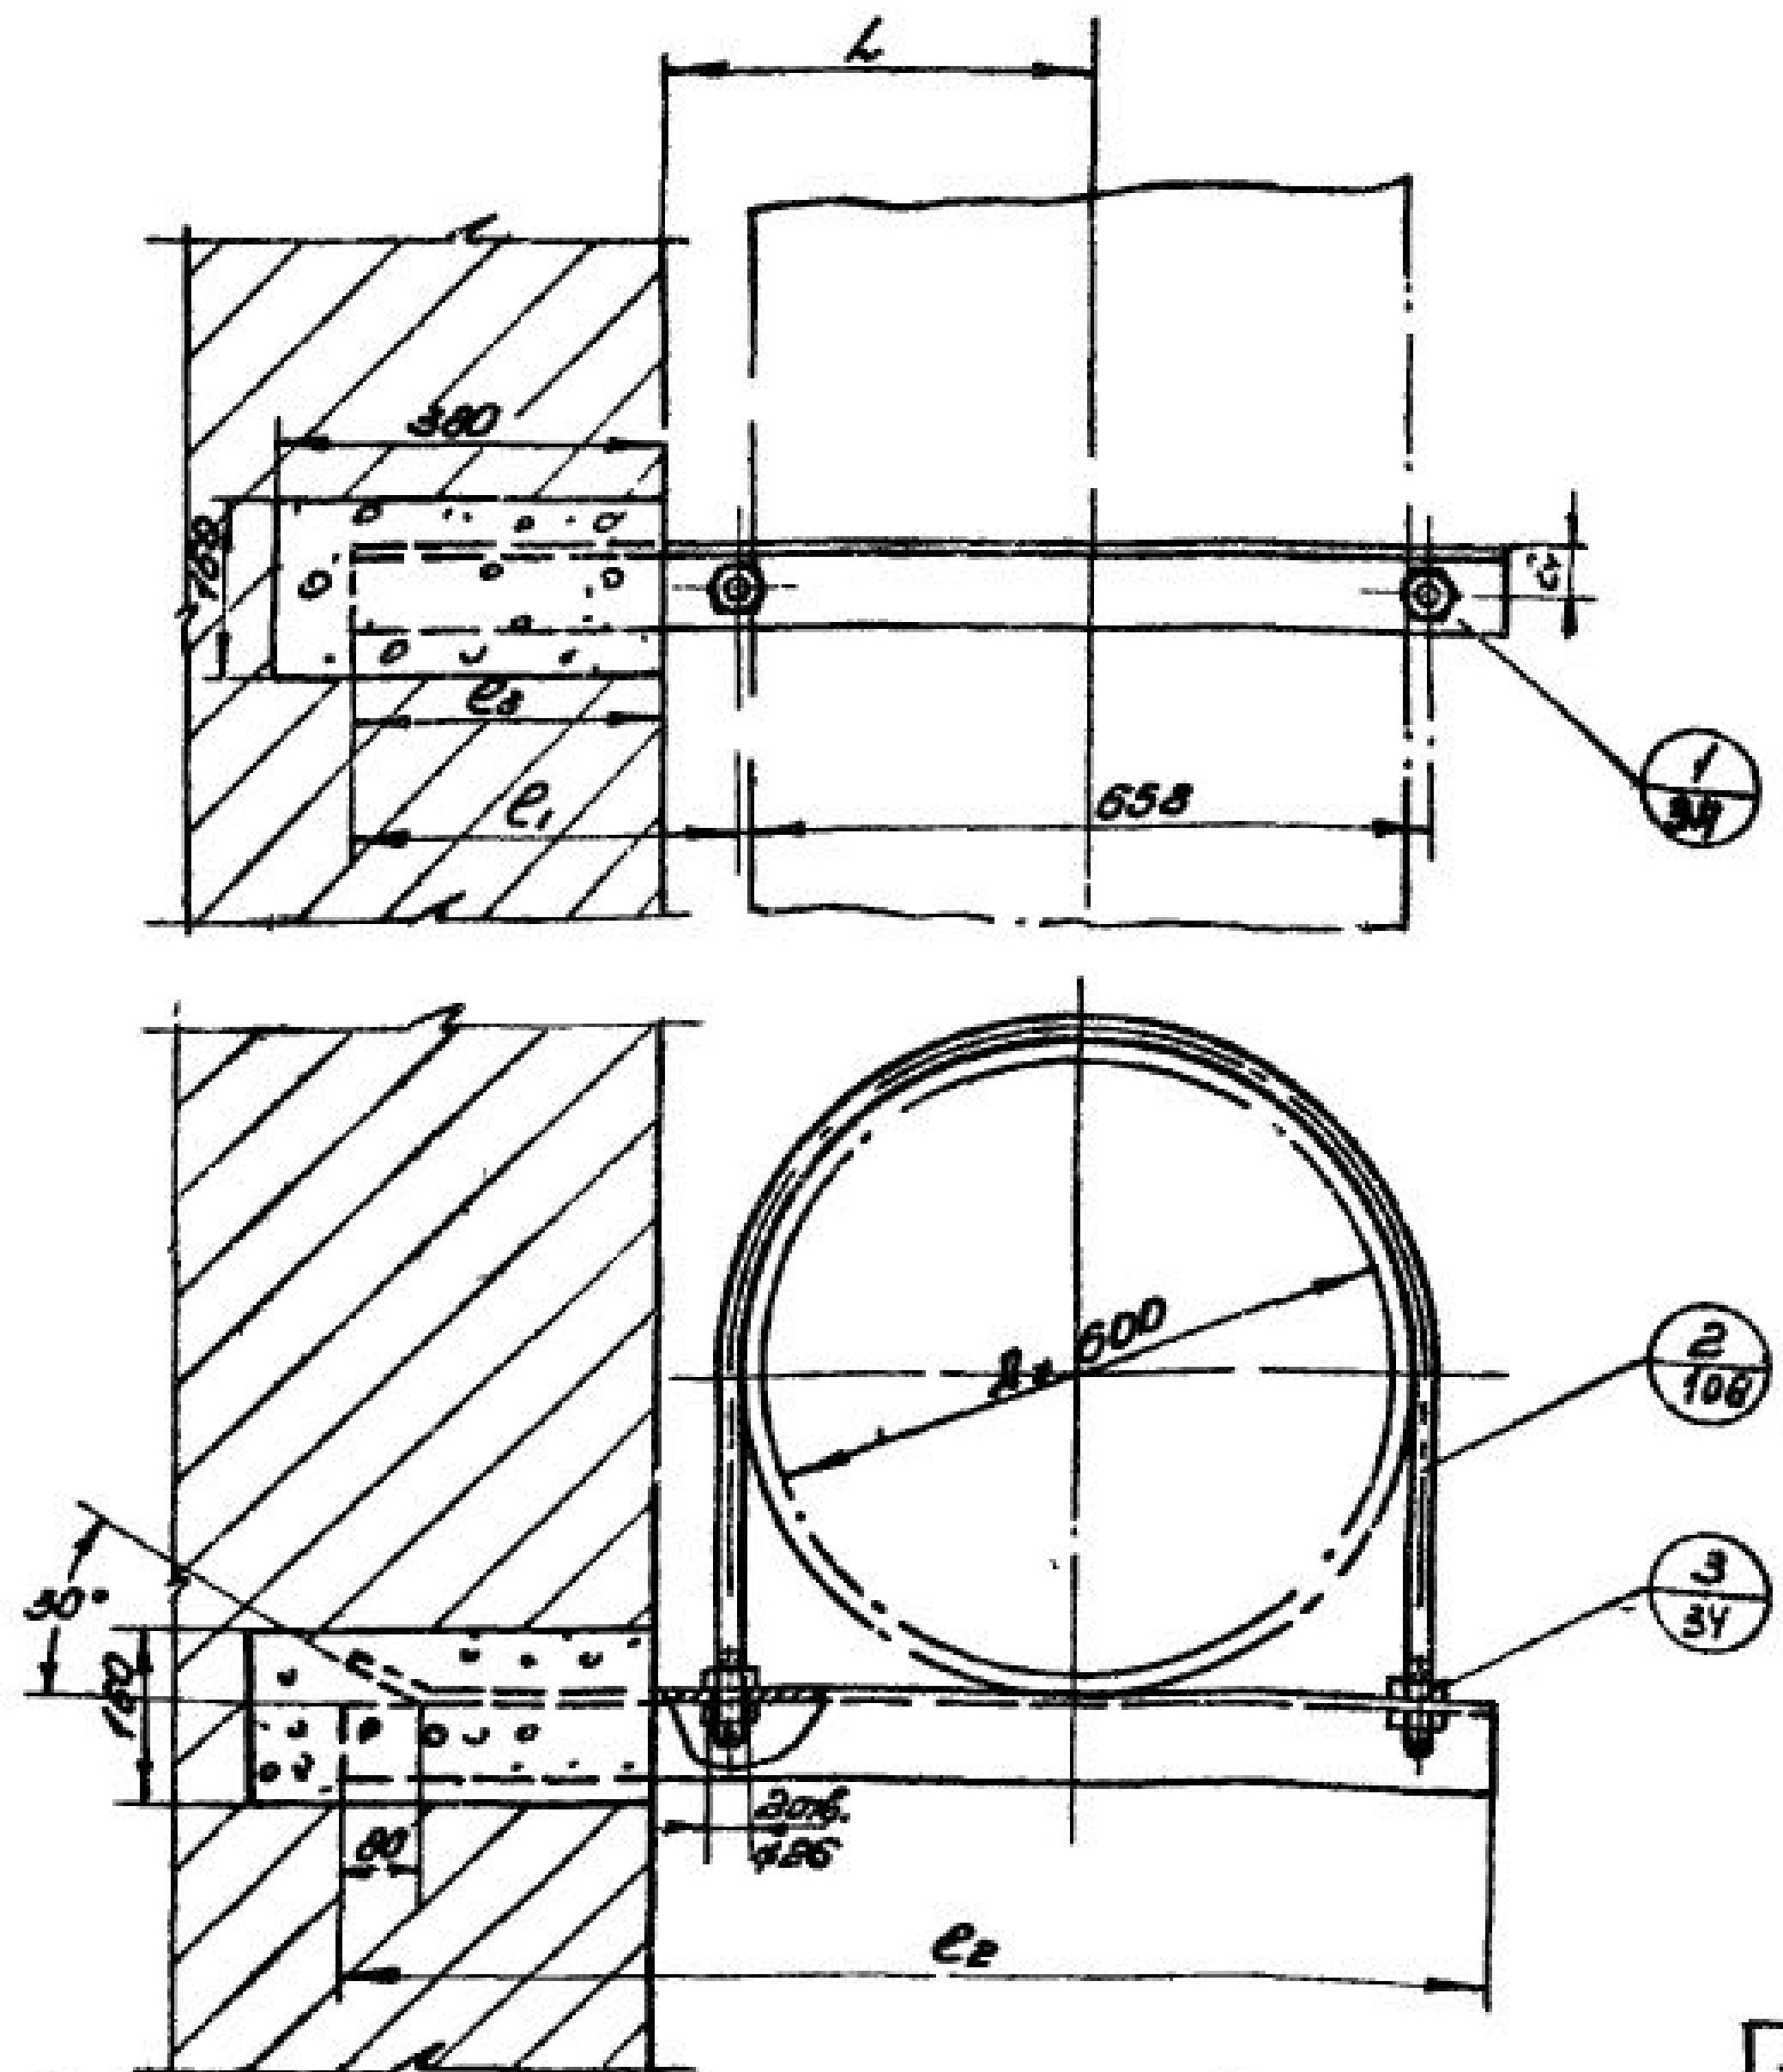

Примечания:

1. Расстояние между опорами принимать не более 5-ти метров.
2. Гнезда в стене после установки опор заделать бетоном М-150 на мелком щебне.
3. Рекомендуемые расстояния „L" от стены до оси газопровода в таблицах подчеркнуты.
4. Минимальная толщина стены – 380 мм.

Размеры опор для крепления газопровода с изоляцией. Размеры в мм.

Обозначение			Расстояние от стены до оси газопровода „L"						
			500	550	600	650	700	750	800
Опора	Уголок		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e_1		550	600	650	700	750	800	850
	e_2		1235	1285	1335	1385	1435	1485	1535
	e_3		380	380	380	380	380	380	380
	e_4		55	55	55	55	55	55	55
Вес, кг			13,05	13,64	15,88	16,9	21,7	22,4	23,2

Размеры опор для крепления газопровода без изоляции. Размеры в мм.

Обозначение		Расстояние от стены до оси газопровода „L"								
		400	450	500	550	600	650	700	750	800
Опора	Уголок	[illegible]	90×90×9	90×90×9	90×90×9	90×90×9	90×90×9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e_1	370	500	550	600	650	700	750	800	850
	e_2	1055	1185	1235	1283	1335	1385	1435	1485	1535
	e_3	300	380	380	380	380	380	380	380	380
	e_4	45	55	55	55	55	55	55	55	55
Вес, кг.		10,20	14,50	15,10	15,70	16,30	16,9	17,5	18,1	18,7

Пример условного обозначения крепления вертикального газопровода с теплоизоляцией $Д_у$ 600 к кирпичной стене с расстоянием от стены L = 500.
Крепление газопровода ВИ 600-500; УКГ-29.
То же без изоляции В 600-500; УКГ-29.

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол.	Вес	Материал	Примеч.
3	—	Гайка II М24, Гост 5915-62	4	0,11		
2	УКГ-84	Хомут 600	1	6,3		
1	УКГ-29-01	Опора	1	См. табл.	Угол. Гост 8509-57; Ст.3 Гост 535-58	

Общий вес, кг. См. таблицу — Спецификация — УКГ-29

Институт Мосгазпроект | 1970 г | Узлы и детали крепления газопроводов | Крепление вертикального газопровода $Д_у$ 600 к кирпичной стене. | серия 4.905-7 | Альбом | Лист 1 | Всего листов 1