74

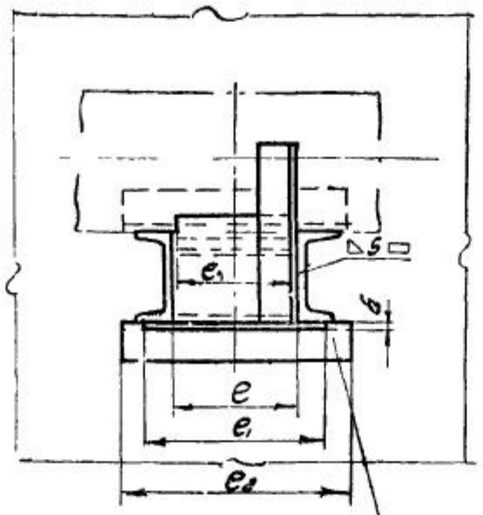

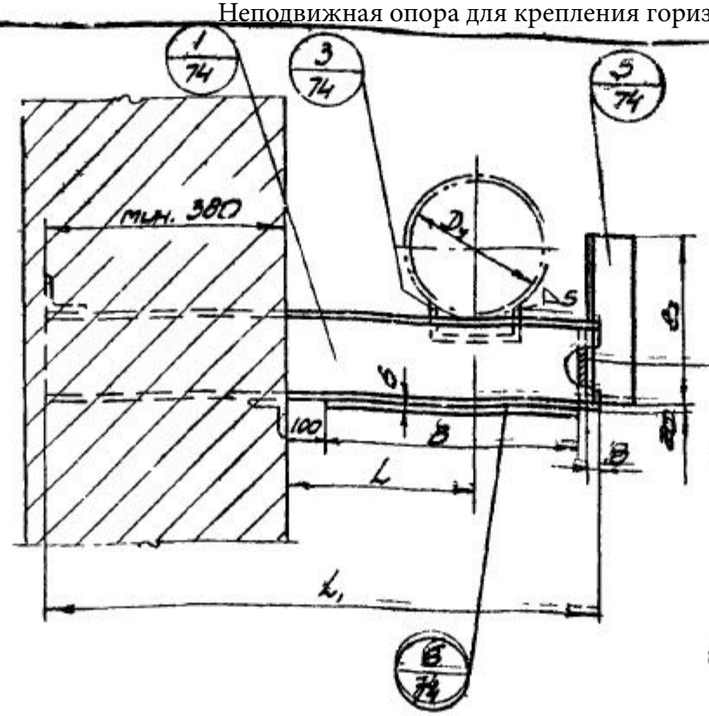

1. Опоры должны быть заделаны в проектных, причем высота кладки над опорой должна быть не менее
   для газопроводов Ду 200 - 0.75 м
   для газопроводов Ду 250÷300 - 1.2 м
   для газопроводов Ду 350÷500 - 1.6 м
2. Отверстие в стене, после установки опоры, заделать бетоном М-150 на мелком щебне

Размеры в мм

Проход газопровода условный Ду		200	250	300	350	400	500
L		300	300	350	350	400	450
Кронштейн ①	Швеллер	№14	№16	№18	№20	№22	№24
	L1	900	930	1010	1040	1110	1210
Накладка ②	Уголок	63×63×5	63×63×5	75×75×8	75×75×8	80×80×8	90×90×8
	e2	400	400	420	450	500	500
Упор ③	Швеллер	№14	№16	№18	№20	№22	№24
	e1	195	215	235	255	275	295
Распор ④	Швеллер	№14	№16	№18	№20	№22	№24
	e	200	220	240	260	280	300
Ограничитель ⑤	Уголок	50×50×5	63×63×5	63×63×5	75×75×8	75×75×8	80×80×8
	e3	250	300	340	390	435	505
Плита ⑥	e1	260	285	310	330	360	390
	B	400	430	500	525	600	700
	δ	8	8	10	12	12	14
Общий вес, кг		40,59	47.03	64.90	79.32	96.72	123.52

Пример условного обозначения неподвижной опоры для крепления горизонтального газопровода Ду 300

Опора 300-Н; УКГ-66

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Вес	Материал
6	УКГ-66-06	Плита	1	см. табл.	Лист ГОСТ 5681-57 Ст3 ГОСТ 380-58
5	УКГ-66-05	Ограничитель	1	"	Уголок ГОСТ 8509-57 Ст3 ГОСТ 535-58
4	УКГ-66-04	Распор	1	"	Швеллер ГОСТ 8240-56 Ст3 ГОСТ 535-58
3	УКГ-66-03	Упор	1	"	Швеллер ГОСТ 8240-56 Ст3 ГОСТ 535-58
2	УКГ-66-02	Накладка	2	"	Уголок ГОСТ 8509-57 Ст3 ГОСТ 535-58
1	УКГ-66-01	Кронштейн	2	см. табл.	Швеллер ГОСТ 8240-56 Ст3 ГОСТ 535-58

Спецификация — Общий вес см. табл. — УКГ-66

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб. Зубов; Пров. Конторо; Н.контр. Чернов; Гл.спец. Кузнецов; Нач.отд. Кузнецов; Гл.инж. Кузнецов

1970г. | Узлы и детали крепления газопроводов | Неподвижная опора для крепления горизонтальных газопроводов Ду 200÷500 к кирпичной стене. | Серия 4.905-7 | Альбом | Лист | Всего листов